

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

VIADRUS A0C

Návod k obsluze a instalaci



1	Použití a přednosti kotle	3
2	Technické údaje kotle.....	3
3	Popis	5
3.1	Konstrukce kotle	5
4	Umístění a instalace	6
4.1	Předpisy a směrnice	6
4.2	Možnosti umístění.....	7
5	Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci	8
5.1	Dodávka a příslušenství.....	8
5.2	Postup montáže.....	10
5.2.1	Instalace kotlového tělesa	10
5.2.2	Montáž přepážek spalovacího prostoru a turbulátorů.....	11
5.2.3	Montáž hořáku.....	12
5.2.4	Změna směru otevírání popelníkových dvířek.....	12
5.2.5	Montáž pláště.....	13
5.2.6	Montáž zásobníku paliva	15
5.2.7	Montáž zásobníku PellasX.....	16
5.2.8	Přestavba zásobníku paliva na levé provedení	16
5.2.9	Montáž podavače paliva	17
5.2.10	Montáž podavače paliva na kotel	17
5.3	Hydraulické schéma kotle	18
5.4	Elektrické schéma zapojení	19
5.5	Kontrolní činnost před spuštěním.....	20
5.6	Uvedení kotle do provozu.....	20
6	Obsluha kotle uživatelem.....	21
6.1	Popis ovládání - S.Control	21
6.2	Obsluha kotle uživatelem – dotyková verze S.Control Touch.....	22
6.3	Řídící, regulační a zabezpečovací prvky	23
6.3.1	Bezpečnostní termostat.....	23
7	Údržba.....	23
7.1	Čištění kotle.....	23
7.2	Čištění hořáku.....	23
7.2.1	Fotosenzor	23
7.2.2	Čištění trubky podavače paliva	24
7.2.3	Čištění hořáku	24
7.3	Montáž doplňkového modulu B (A2)	24
7.3.1	Hydraulické schéma doplňkového modulu B (A2).....	25
7.3.2	Elektrické schéma doplňkového modulu B (A2).....	26
8	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	27
9	Poruchové stavy.....	27
10	Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti	28
11	Záruka a odpovědnost za vady.....	28
12	Informační list kotle	29

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na tuhá paliva VIADRUS A0C a tím projevou důvěru k firmě VIADRUS a.s. Aby jste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdříve tento návod k jeho používání (především kap. č. 6 – Obsluha kotle uživatelem, kap. č. 7 - Údržba a kap. č. 8 – Důležitá upozornění). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně montážní firmy, která Vám kotel instalovala, aby byl zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti.

1 Použití a přednosti kotle

Obchodní název kotle: **VIADRUS A0C**

Typové označení kotle: **A0C- X₁ X₂ X₃-X₄.X₅**

X ₁	Provedení:	S: standard
		A: provedení s prodlouženým kouřovým nástavcem
X ₂	Výkon:	16: 16 kW
		20: 20 kW
		24: 24 kW
		28: 28 kW
		32: 32 kW
X ₃	Palivo:	P: pelety
X ₄		00: ovládání S.Control
		01: ovládání S.Control Touch (dotykový displej)
X ₅		rok uvedení na trh

Teplotodní automatický kotel VIADRUS A0C na tuhá paliva je určen především pro vytápění rodinných domků, chat, malých provozoven apod.

Přednosti kotle:

- automatický provoz kotle řízený pokojovým přístrojem zaručujícím komfort;
- možnost ohřevu TV;
- možnost řízení jednoho topného okruhu;
- mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku;
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba;
- nízké provozní náklady;
- nízké emise;
- vysoká účinnost;
- spolupráce s akumulací nádrží (kotel musí být dovybaven modulem B)
- řízení dalších dvou topných okruhů (kotel musí být dovybaven modulem B)

2 Technické údaje kotle

Tab. č. 1 Rozměry, technické parametry kotle

Typ kotle		A0C-S16P-X ₄ .X ₅ / A0C-A16P-X ₄ .X ₅	A0C-S20P-X ₄ .X ₅ / A0C-A20P-X ₄ .X ₅	A0C-S24P-X ₄ .X ₅ / A0C-A24P-X ₄ .X ₅	A0C-S28P-X ₄ .X ₅ / A0C-A28P-X ₄ .X ₅	A0C-S32P-X ₄ .X ₅ / A0C-A32P-X ₄ .X ₅
Počet článků	ks	4	5	6	7	8
Hmotnost kotle (vč. zásobníku)	kg	314 / 333	350 / 369	385 / 405	420 / 440	455 / 475
Obsah vody	l	34	38,5	43,1	47,6	52,2
Průměr kouřového hrdla	mm	156				
Kapacita zásobníku paliva	dm ³	265				
Rozměry kotle (včetně zásobníku): šířka x hloubka x výška	mm	viz. obr. č. 1				
Pracovní přetlak vody	kPa (bar)	400 (4)				
Zkušební přetlak vody	kPa (bar)	800 (8)				
Doporuč. provozní teplota topné vody	°C	65 - 80				
Minimální teplota vratné vody	°C	45 - 55				
Hydraulická ztráta kotle (při ΔT 20 K)	mbar	0,425	0,550	0,750	0,825	1,050
Hladina hluku	dB	Nepřesahuje hladinu 65 dB (A)				
Komínový tah	mbar	0,17 / 0,15	0,20 / 0,21	0,24 / 0,23	0,25 / 0,25	0,28 / 0,28
Přípojky kotle - topná voda	Js	G 1 ½ " (6/4")				
- vratná voda	Js	G 1 ½ " (6/4")				
Připojovací napětí		1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S				
Elektrické krytí		IP 40				
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu	W	32	38	38	43	49
Spotřeba elektrické energie při minimálním výkonu	W	18	18	16	17	20
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním stavu	W	2	2	2	2	2

Tab. č. 2 Tepelně technické parametry kotle

Typ kotle		A0C-S16P-X ₄ X ₅ / A0C-A16P-X ₄ X ₅	A0C-S20P-X ₄ X ₅ / A0C-A20P-X ₄ X ₅	A0C-S24P-X ₄ X ₅ / A0C-A24P-X ₄ X ₅	A0C-S28P-X ₄ X ₅ / A0C-A28P-X ₄ X ₅	A0C-S32P-X ₄ X ₅ / A0C-A32P-X ₄ X ₅
Počet článků	ks	4	5	6	7	8
Jmenovitý výkon	kW	16 / 16,5	20	25	28	32
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	kg.h ⁻¹	3,87 / 3,88	4,77 / 4,81	5,7 / 6,0	6,72 / 6,62	7,48 / 7,39
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	192 / 137	211 / 117	163 / 135	154 / 99	184 / 130
Doba hoření při jmenovitém výkonu pro naplněný zásobník	h	37	30	24	21	19
Minimální výkon	kW	4,8 / 5	6	7,5	8,4	9,6
Spotřeba paliva při minimálním výkonu	kg/h	1,23 / 1,22	1,4 / 1,38	1,52 / 1,56	1,82 / 1,81	2,1 / 1,99
Teplota spalin při minimálním výkonu	°C	119 / 81	114 / 74	104 / 79	96/70	82 / 79
Doba hoření při minimálním výkonu pro naplněný zásobník	h	117	103	93	79	69
Výhřevnost paliva	MJ.kg ⁻¹	17,27				
Účinnost	%	85,1 / 90	83,3 / 90,5	87 / 88,9	86,9 / 90,4	84,2 / 89,7
Hmotnostní průtok spalin na výstupu	kg.s ⁻¹	0,013 / 0,011	0,014 / 0,014	0,021 / 0,017	0,018 / 0,017	0,021 / 0,022
Třída kotle EN 303-5		3 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Třída energetické účinnosti		A+	A+	A+	A+	A+
Index energetické účinnosti		104 / 113	107 / 114	109 / 115	113 / 117	114 / 117
Sezonní energetická účinnost	%	70 / 77	72 / 77	73 / 78	76 / 80	77 / 79

! Důležité upozornění:

Uvedené tepelně technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva.


Hodnoty uváděné v tab. č. 1 a tab. č. 2 byly naměřeny při zkouškách provedených na předepsaném palivu.

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:

- Směrnice č. 14-2000 MZP ČR
- DIN 517 31
- ÖNORM M 7135

Předepsaná zrnitost pelet 6 až 8 mm
 Výhřevnost 15 – 19 MJ.kg⁻¹
 Obsah vody v palivu max. 12 %
 Obsah popele max. 1,5 %

POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

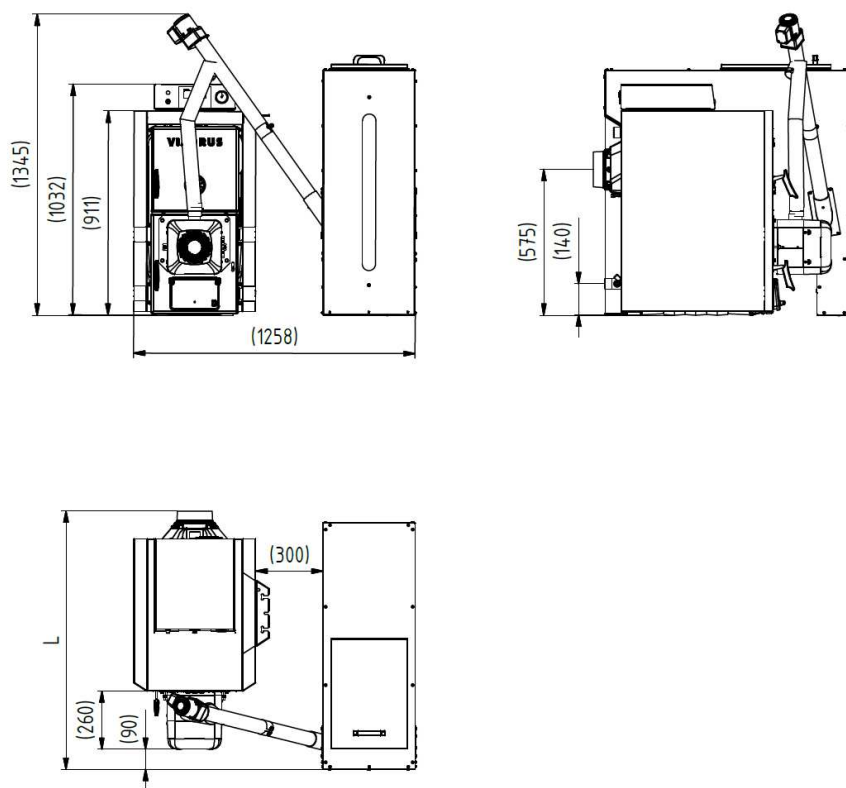

Typ kotle	A0C-S16P-X ₄ X ₅ / A0C-A16P-X ₄ X ₅	A0C-S20P-X ₄ X ₅ / A0C-A20P-X ₄ X ₅	A0C-S24P-X ₄ X ₅ / A0C-A24P-X ₄ X ₅	A0C-S28P-X ₄ X ₅ / A0C-A28P-X ₄ X ₅	A0C-S32P-X ₄ X ₅ / A0C-A32P-X ₄ X ₅
L [mm]	1058 / 1040	1154 / 1135	1250 / 1231	1346 / 1327	1442 / 1423

Obr. č. 1 Hlavní rozměry kotle

3 Popis

3.1 Konstrukce kotle

Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561:

- střední články – jakost 150 (dříve ČSN 42 2415)
- přední a zadní články – jakost 200 (dříve ČSN 42 2420)

Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN 303-5.

Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací a popelníkový prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle.


Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části přírubu vratné vody s nátrubkem pro napouštěcí a vypouštěcí kohout. K přednímu článku jsou připevněna čistící a popelníková dvířka s osazeným hořákem.

Celé kotlové těleso je izolováno zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Ocelový plášť je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem.

V popelníkových dvířkách je namontován peletový hořák od fy PellasX. Ve verzi VIADRUS A0C-X₁16P-X₄.X₅, A0C-X₁20P-X₄.X₅ se jedná o hořák PellasX Hybrid mini a ve verzi VIADRUS A0C-X₁24P-X₄.X₅, A0C-X₁28P-X₄.X₅, A0C-X₁32P-X₄.X₅ o hořák PellasX Hybrid 35. Tyto hořáky jsou vybaveny ventilátorem.


Vpravo (Vlevo) od kotle je umístěn plechový zásobník na pelety o objemu 300 l. Zásobník je propojen s hořákem pomocí podavače a propojovací hadice.

Na horním dílu pláště je namontována ovládací skříň, v níž se nachází řídicí jednotka a displej. Displej je dodáván ve dvou verzích. S.Control s tlačítkovým ovládaním nebo S.Control Touch s dotykovým displejem.

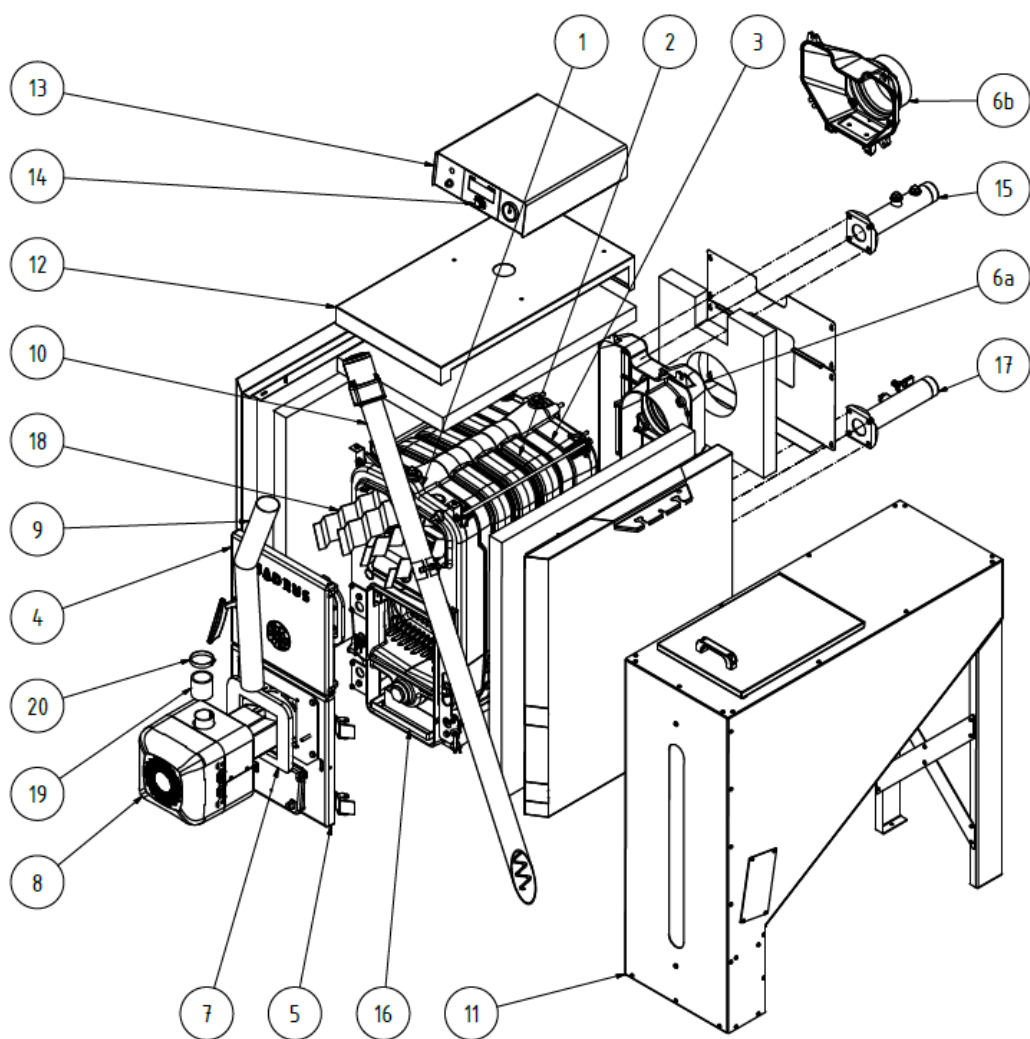


- | | |
|--|---|
| 1. Článek přední | 11. Zásobník |
| 2. Článek střední | 12. Plášť (kompletní) |
| 3. Článek zadní | 13. Ovládací skříň |
| 4. Čistící dvířka | 14. Ovládací regulátor (S Control / Touch) |
| 5. Dvířka popelníková | 15. Trubka topné vody |
| 6a. Nástavec kouřový prodloužený (A0C-AX ₂ P-X ₄ .X ₅) | 16. Popelník |
| 6b. Nástavec kouřový (A0C-SX ₂ P-X ₄ .X ₅) | 17. Trubka vratné vody |
| 7. Těsnění hořáku | 18. Turbulátor |
| 8. Hořák PellasX | 19. Trubka hořáku |
| 9. Propojovací hadice | 20. Objímka |
| 10. Podavač | |

Obr. č. 2 Hlavní části kotle



Obr. č. 3 VIADRUS A0C-X116P-X4.X5, A0C-X120P-X4.X5 - hořák PellasX Hybrid mini



Obr. č. 4 VIADRUS A0C-X124P-X4.X5, A0C-X128P-X4.X5, A0C-X132P-X4.X5 - hořák PellasX Hybrid 35

4 Umístění a instalace

4.1 Předpisy a směrnice

Kotel splňuje požadavky následujících norem:

ČSN EN ISO 12100:2011	Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN 953+A1:2009	Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
ČSN ISO 1819:1993	Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
ČSN ISO 11202:2010	Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 3746:2011	Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN 303-5:2013	Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN 061008:1997	Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN EN 62233:2008	Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob
ČSN EN 60335 změna A1	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 15036-1:2007	Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu.

Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry.

Tab. č. 3

Doporučené hodnoty		
Tvrdost	mmol/l	1
Ca ²⁺	mmol/l	0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn	mg/l	(0,3)*

*) doporučená hodnota

POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.

a) k otopné soustavě

ČSN 06 0310	Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN 07 7401	Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.
ČSN EN 303-5	Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

b) na komín

ČSN 73 4201	Navrhování komínů a kouřovodů.
-------------	--------------------------------

c) vzhledem k požárním předpisům

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN EN 13501-1+A1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

d) k soustavě pro ohřev TV

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.
ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení.
ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

e) k elektrické síti

ČSN 33 0165	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2130 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 34 0350 ed. 2	Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
ČSN EN 60079-10-1	Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
ČSN EN 60079-14 ed.3	Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
ČSN EN 60252-1 ed. 2	Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení, dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz.
ČSN EN 60335-1 ed.2	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 60335-2-102	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plyná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje.
ČSN EN 60445 ed. 4	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A).
ČSN EN 61000-3-3 ed. 2 (ed. 3)	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a fluktu v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.

4.2 Možnosti umístění

Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.


Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno!

Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům:

- Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu
 - kotel postavit na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle se zásobníkem na stranách o 20 mm.
 - je-li kotel umístěn ve sklepe, doporučujeme jej postavit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují pomocí regulačního šroubu lože motoru.
- Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot
 - při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D);
 - pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevotřískové desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm;
 - bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.

Tab. č. 4 Třída reakce na oheň

Třída reakce na oheň	Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN 13501-1+A1)
A1 – nehořlavé	žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky,...
A2 – nesnadno hořlavé	akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken,...
B – těžce hořlavé	dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit,...
C (D) – středně hořlavé	dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny,...
E (F) – lehce hořlavé	asfaltová lepenka, dřevotřískové desky, celulózoové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyetylen, PVC,...

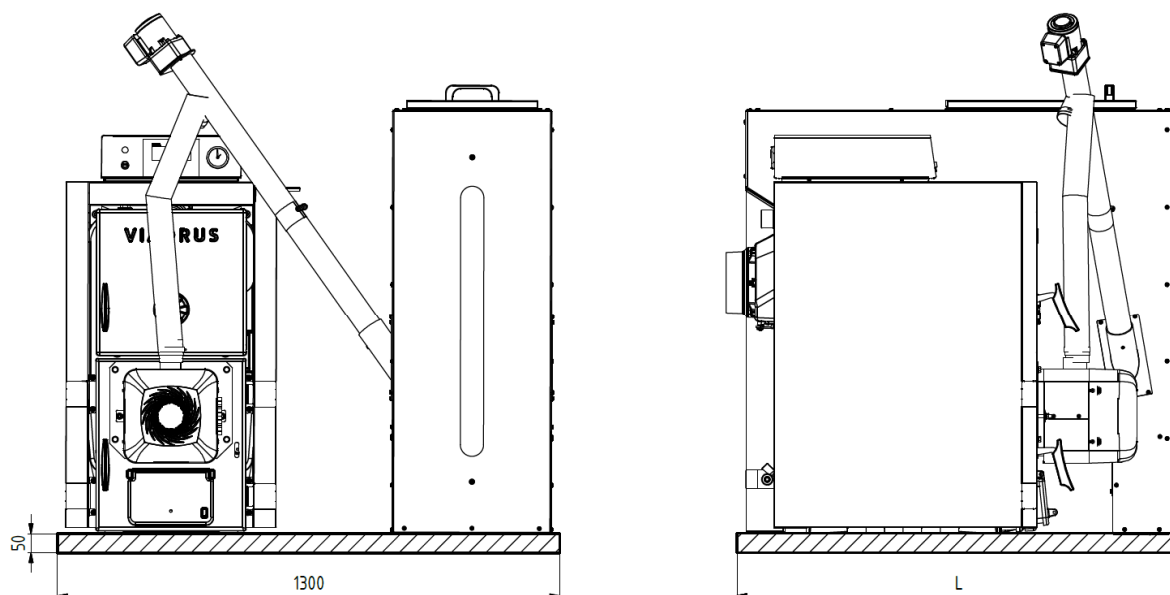

Typ kotle	A0C-S16P-X ₄ -X ₅ / A0C-A16P-X ₄ -X ₅	A0C-S20P-X ₄ -X ₅ / A0C-A20P-X ₄ -X ₅	A0C-S24P-X ₄ -X ₅ / A0C-A24P-X ₄ -X ₅	A0C-S28P-X ₄ -X ₅ / A0C-A28P-X ₄ -X ₅	A0C-S32P-X ₄ -X ₅ / A0C-A32P-X ₄ -X ₅
L [mm]	1058 / 1040	1154 / 1135	1250 / 1231	1346 / 1327	1442 / 1423


Obr. č. 5 Rozměry podezdívky

Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:

- základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed. 2,
- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 600 mm,
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm,
- na straně zásobníku paliva mezeza min. 400 mm pro případ vyjmutí podávacího šneku,
- minimální vzdálenost od boční stěny kotle 400 mm,
- nad kotlem alespoň 450 mm pro možnost čištění konvekční plochy výměníku.

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:

- kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná.

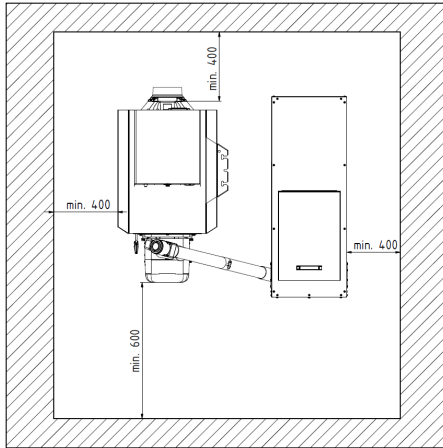

Obr. č. 6 Umístění kotle v kotelně

Umístění paliva:

- **pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché.** Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeškem,
- výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm, nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a případné větrání (spotřeba vzduchu kotle VIADRUS A0C-X₁16P-X₄.X₅ činí asi 60 m³. h⁻¹, VIADRUS A0C-X₁20P-X₄.X₅ činí asi 75 m³. h⁻¹, VIADRUS A0C-X₁24P-X₄.X₅ činí asi 90 m³. h⁻¹, VIADRUS A0C-X₁28P-X₄.X₅ činí asi 105 m³. h⁻¹ a kotle VIADRUS A0C-X₁32P-X₄.X₅ činí asi 120 m³. h⁻¹).

Připojení potrubí otopného systému, případně potrubí topné vložky ohříváče, musí provést oprávněná osoba.

UPOZORNĚNÍ: Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě a co nejbliže kotle umístěn vypouštěcí kohout.

5 Uvedení do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této činnosti.

5.1 Dodávka a příslušenství

Kotel je dodáván tak, že na jedné paletě je umístěno kompletní kotlové těleso. Zvlášť je zabalen plášť kotle. Příslušenství je uloženo uvnitř kotlového tělesa, přístupné po otevření čistících dvířek. Na druhé paletě je uložen hořák, podavač paliva a jejich příslušenství. Kotel je zabalen do přepravního obalu a během dopravy se nesmí překlápět, je pouze dovoleno naklonění do stran k sejmutí obalu z kotlového tělesa.

Standardní příslušenství:

- 1 ks kotlové těleso na paletě o příslušném počtu článků
 - 1 ks přepážka spalovacího prostoru - přední díl
 - 2 ks přepážka spalovacího prostoru (4 čl.)
 - 3 ks přepážka spalovacího prostoru (5 čl.)
 - 4 ks přepážka spalovacího prostoru (6 čl.)
 - 5 ks přepážka spalovacího prostoru (7 čl.)
 - 6 ks přepážka spalovacího prostoru (8 čl.)
- 1 ks plášť kotlového tělesa
 - izolace pláště
 - popelník příslušné velikosti
 - držáku čistícího nářadí – typ 2
 - turbulátory 4 ks
 - výztuha pláště 2 ks
- 2 ks trubka topné a vratné vody G 1 1/2"
- 1 ks čistící nářadí - sada
- 1 ks balíček
- 1 ks výrobní štítek
- 1 ks ovládací skříň s řídicí jednotkou S.Control / S.Control Touch
- 1 ks hořák PellasX dle velikosti
- 1 ks trubka hořáku
- 1 ks těsnění hořáku

- 1 ks podavač PellasX
- 1 ks návod k obsluze a instalaci kotle
- 1 ks návod řídicí jednotky S.Control nebo S.Control Touch
- 1 ks záruční list

Balíček:

- 1 ks zátka kotlová G 1 1/2" slepá
- 1 ks příruba vratné vody pro verze A0C-S X₂P- X₄. X₅
- 1 ks příruba topné vody pro verze A0C-S X₂P- X₄. X₅
- 2 ks příruba topné a vratné vody pro verze A0C-A X₂P- X₄. X₅
- 3 ks zátka s vnějším závitem pro verze A0C-A X₂P- X₄. X₅
- 1 ks těsnění pod zátku Ø 60x48x2
- 2 ks těsnění pod přírubu 90 x 60 x 3
- 1 ks sáček PVC 300 x 500 mm
- 1 ks napouštěcí a vypouštěcí kohout G 1/2"
- 1 ks manipulační klíč
- 1 ks kartáč
- 1 ks hrot pro bodec
- 1 ks pružinka kapiláry
- 1 ks pružina vlnitá
- 1 ks jímka
- spojovací materiál:
 - 2 ks matice M8
 - 12 ks matice M10
 - 4 ks podložka 5,3
 - 8 ks podložka 6,4
 - 4 ks podložka 8,4
 - 12 ks podložka 10,5
 - 4 ks spojovací trn
 - 8 ks šroub M5 x 12 pro verze A0C-A X₂P- X₄. X₅
 - 4 ks šroub M5 x 12 pro verze A0C-S X₂P- X₄. X₅
 - 6 ks šroub ST 4,8 x 13 pro verze A0C-S X₂P- X₄. X₅
 - 2 ks šroub M8 x 16
 - 8 ks šroub M6 x 6
 - 4 ks úchytky pérová

Povinné příslušenství (není součástí dodávky):

- 1 ks pojišťovací ventil dle max. provozního přetlaku kotle (viz. tab. č. 1)

Na přání:


- 1 ks venkovní čidlo CT4 – P
- 1 ks pokojový regulátor ecoTOUCH
- 1 ks internetový modul NET CONTROL
- 1 ks rozšiřující modul topných okruhů a akumulární nádrže – modul B
- 1 ks ventil pojišťovací
- 1 ks čidlo CT4 – 4 m
- 1 ks zásobník
 - 1 ks plech přední zásobníku
 - 1 ks plech zadní zásobníku
 - 1 ks plech pravý boční zásobníku
 - 1 ks plech levý boční zásobníku
 - 1 ks plech horní zásobníku
 - 1 ks noha zásobníku
 - 1 ks noha 2 zásobníku
 - 1 ks víko zásobníku
 - 1 ks šikmina zásobníku
 - 1 ks příruba podavače
 - 1 ks kryt otvoru
 - 2 ks vzpěra zásobníku
 - 1 ks záslepka
 - 1 ks šikmina 2 zásobníku
- spojovací materiál pro zásobník
 - 2 ks podložka 5,3
 - 2 ks matice M5
 - 2 ks podložka
 - 9 ks šroub ST 4,2 x 9,5 (ISO 7050)
 - 4 ks šroub ST 4,8 x 13
 - 74 ks šroub M5 x 12
 - 2 ks šroub M6 x 12
 - 1 ks pant klavírový
 - 1 ks madlo

Vybavení kotle objednané „na přání“ není zahrnuto v základní ceně kotle.

5.2 Postup montáže

5.2.1 Instalace kotlového tělesa


1. Ustavit kotlové těleso na podezdívku.
2. Na horní přírbovou část zadního článku kotle nasadit těsnění $\phi 90 \times 60 \times 3$ (1) a přišroubovat přírubu topné vody (2), druhý konec propojit s topným systémem.
3. Na spodní přírbovou část zadního článku kotle nasadit těsnění $\phi 90 \times 60 \times 3$ (5) a přišroubovat přírubu vratné vody s nátrubkem (6) pro napouštěcí a vypouštěcí kohout, druhý konec propojit s topným systémem.

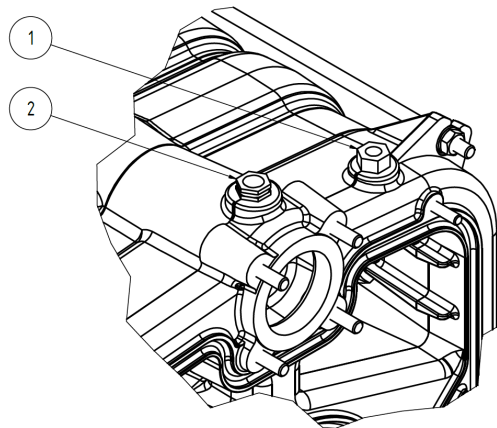

- 1 Zpětný ventil s manometrem
- 2 Jímka termostatu


Obr. č. 7 Montáž jímek

4. Po napojení kotle na otopný systém našroubovat do nátrubku příruby vratné vody napouštěcí a vypouštěcí kohout (9).
5. Do otvoru v horní části zadního článku našroubujte jímku termostatu G 1/2" (obr. č. 7).
6. Otvor se závitem Js 6/4" v předním článku zaslepit zátkou Js 6/4". Pod zátku umístit těsnění $\phi 60 \times 48 \times 2$.
7. Na kouřový nástavec nasadit kouřovou rouru a zasunout do komínového otvoru.

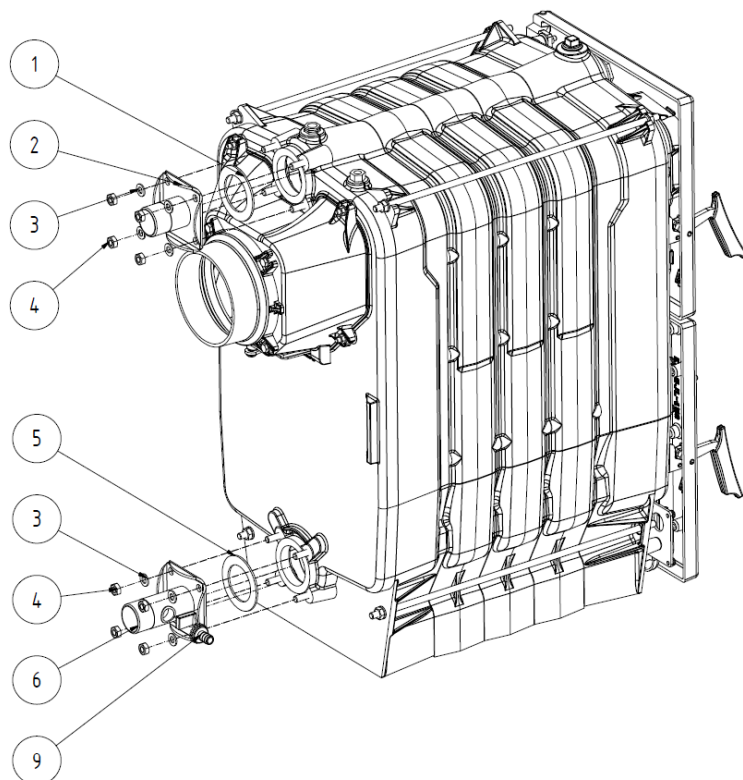

1. Těsnění $\phi 90 \times 60 \times 3$
2. Příruba topné vody
3. Podložka 10,5
4. Matice M10
5. Těsnění $\phi 90 \times 60 \times 3$
6. Příruba vratné vody
7. Podložka 10,5
8. Matice M10
9. Napouštěcí a vypouštěcí kohout


Obr. č. 8 Instalace kotlového tělesa VIADRUS A0C-SX₂P-X₄-X₅

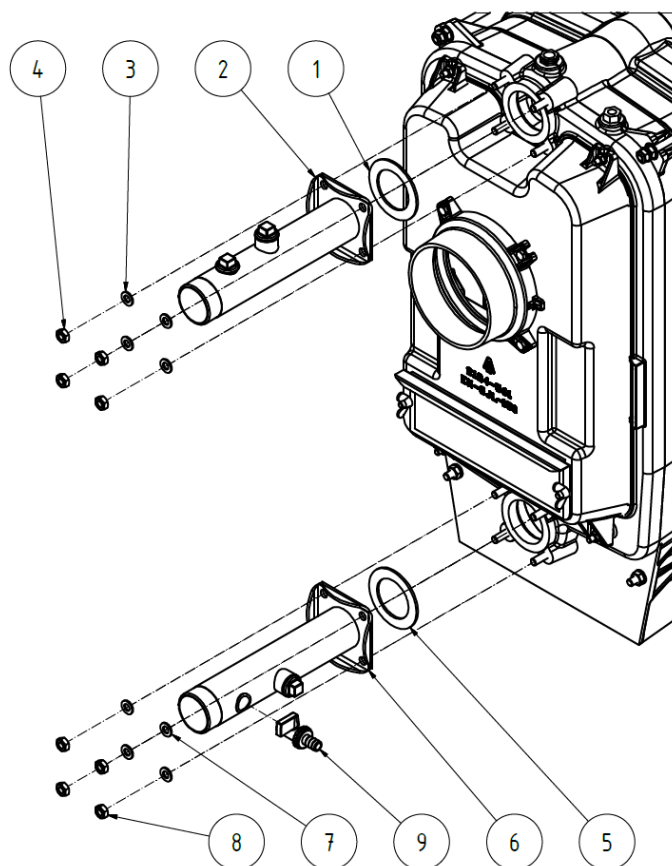

1. Těsnění ϕ 90 x 60 x 3
2. Příruba topné vody
3. Podložka 10,5
4. Matice M10
5. Těsnění ϕ 90 x 60 x 3
6. Příruba vratné vody
7. Podložka 10,5
8. Matice M10
9. Napouštěcí a vypouštěcí kohout

Obr. č. 9 Instalace kotlového tělesa VIADRUS A0C-AX₂P-X₄-X₅

5.2.2 Montáž přepážek spalovacího prostoru a turbulátorů

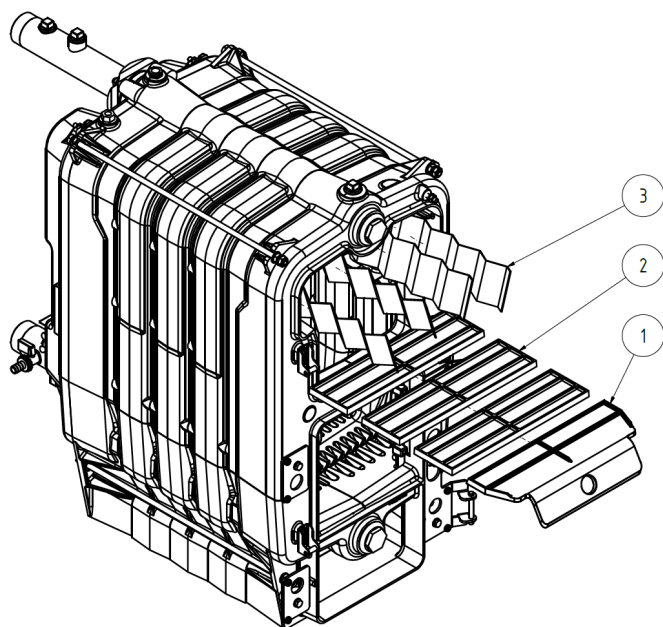


1. Přepážka spalovacího prostoru – přední díl (1 ks)
2. Přepážka spalovacího prostoru
2 ks pro A0C-S16P
3 ks pro A0C-S20P
4 ks pro A0C-S24P
5 ks pro A0C-S28P
6 ks pro A0C-S32P
3. Turbulátor

Obr. č. 10 Uložení přepážek spalovacího prostoru v kotli

1. Dle obr. č. 10 do spalovacího prostoru vložít přepážky spalovacího prostoru (1, 2).
2. Do spalinových cest vložít 4 ks turbulátorů (3)

5.2.3 Montáž hořáku

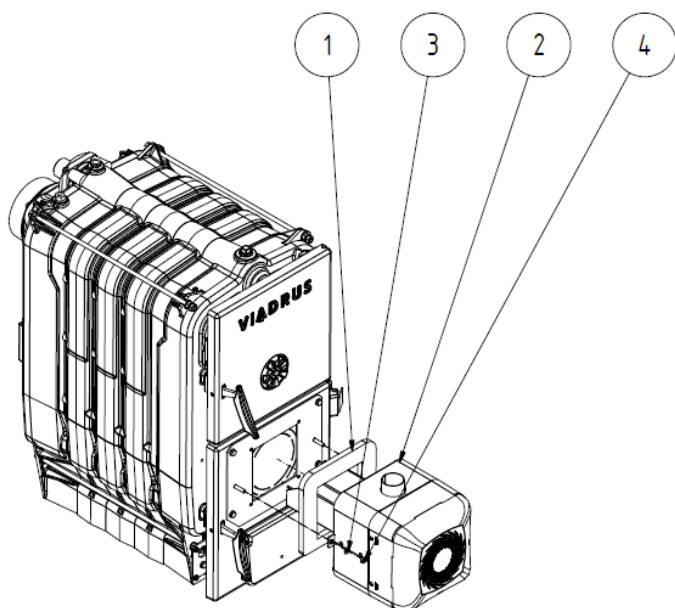


1. Těsnění izolace hořáku
2. Hořák PellasX
3. Matice M8
4. Podložka 8

Obr. č. 11 Spodní dvířka s přírubou hořáku

1. Na hořák nasadit izolaci hořáku.
2. Hořák s izolací nasadit na navažené šrouby na přírubě a upevnit pomocí 2 ks matic M8 a 2 ks podložek 8,4.


5.2.4 Změna směru otevírání popelníkových dvířek

1. Demontovat popelníková dvířka (1) vytažením 2 ks čepů dvířek (5).
2. Z popelníkových dvířek vytáhnout kolík 8 x 40 (3) a západku (2) a namontovat je na pravou stranu dvířek.
3. Demontovat plech zavírání 2 (15) a zrcadlově jej namontovat na levou stranu dvířek (viz obr. 12).
4. Demontovat plech zavírání 1 (4).
5. Demontovat opěrku pro západku (14) a namontovat na pravou stranu kotle.
6. Demontovat výztuhu pláště horní (8) a namontovat na pravou stranu kotle. Stejným způsobem přemontovat výztuhu pláště spodní.
7. Plech zavírání 1 (4) zrcadlově namontovat na levou stranu kotle.
8. Nasadit popelníková dvířka na plech zavírání 1 (4) a zajistit 2 ks čepů dvířek (5).

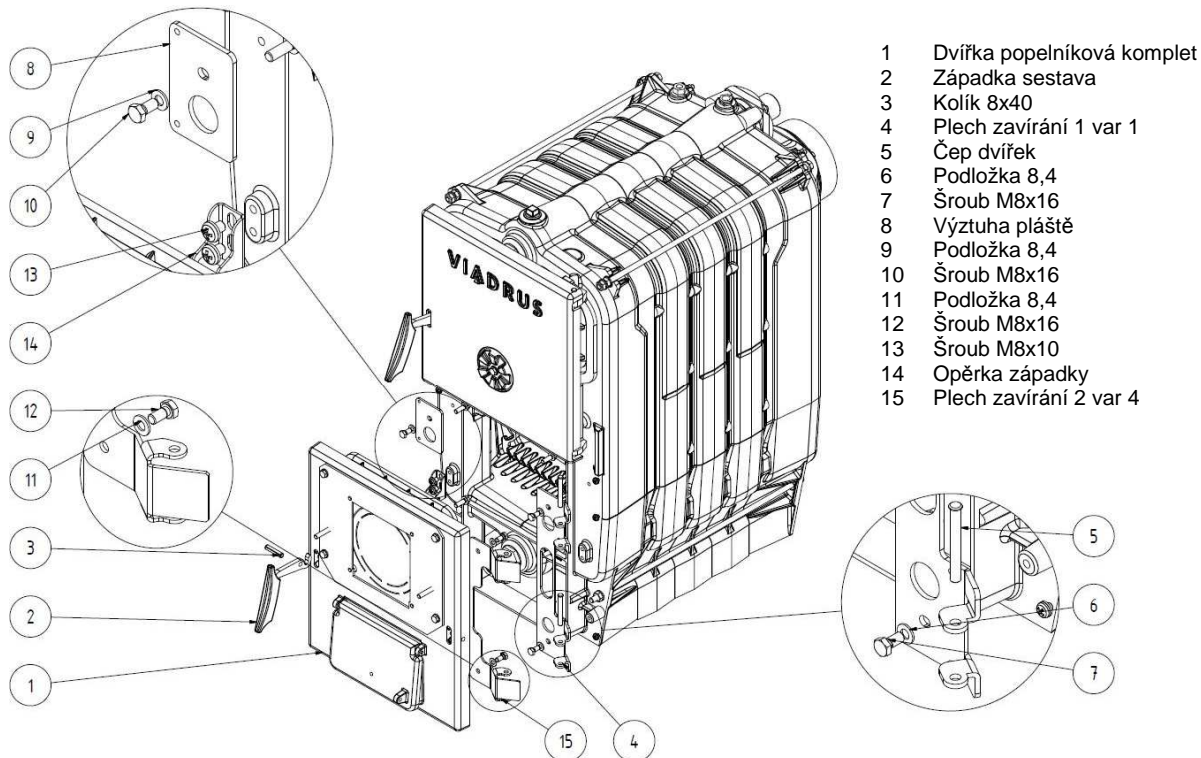


1. Dvířka popelníková komplet
2. Západka sestava
3. Kolík 8x40
4. Plech zavírání 1 var 1
5. Čep dvířek
6. Podložka 8,4
7. Šroub M8x16
8. Výztuha pláště
9. Podložka 8,4
10. Šroub M8x16
11. Podložka 8,4
12. Šroub M8x16
13. Šroub M8x10
14. Opěrka západky
15. Plech zavírání 2 var 4

Obr. č. 12 Změna směru otevírání popelníkových dvířek

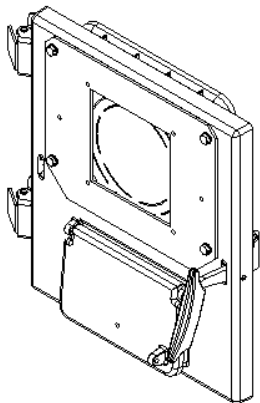


Obr. č. 13 Dvířka s levým otvíráním

5.2.5 Montáž pláštěů

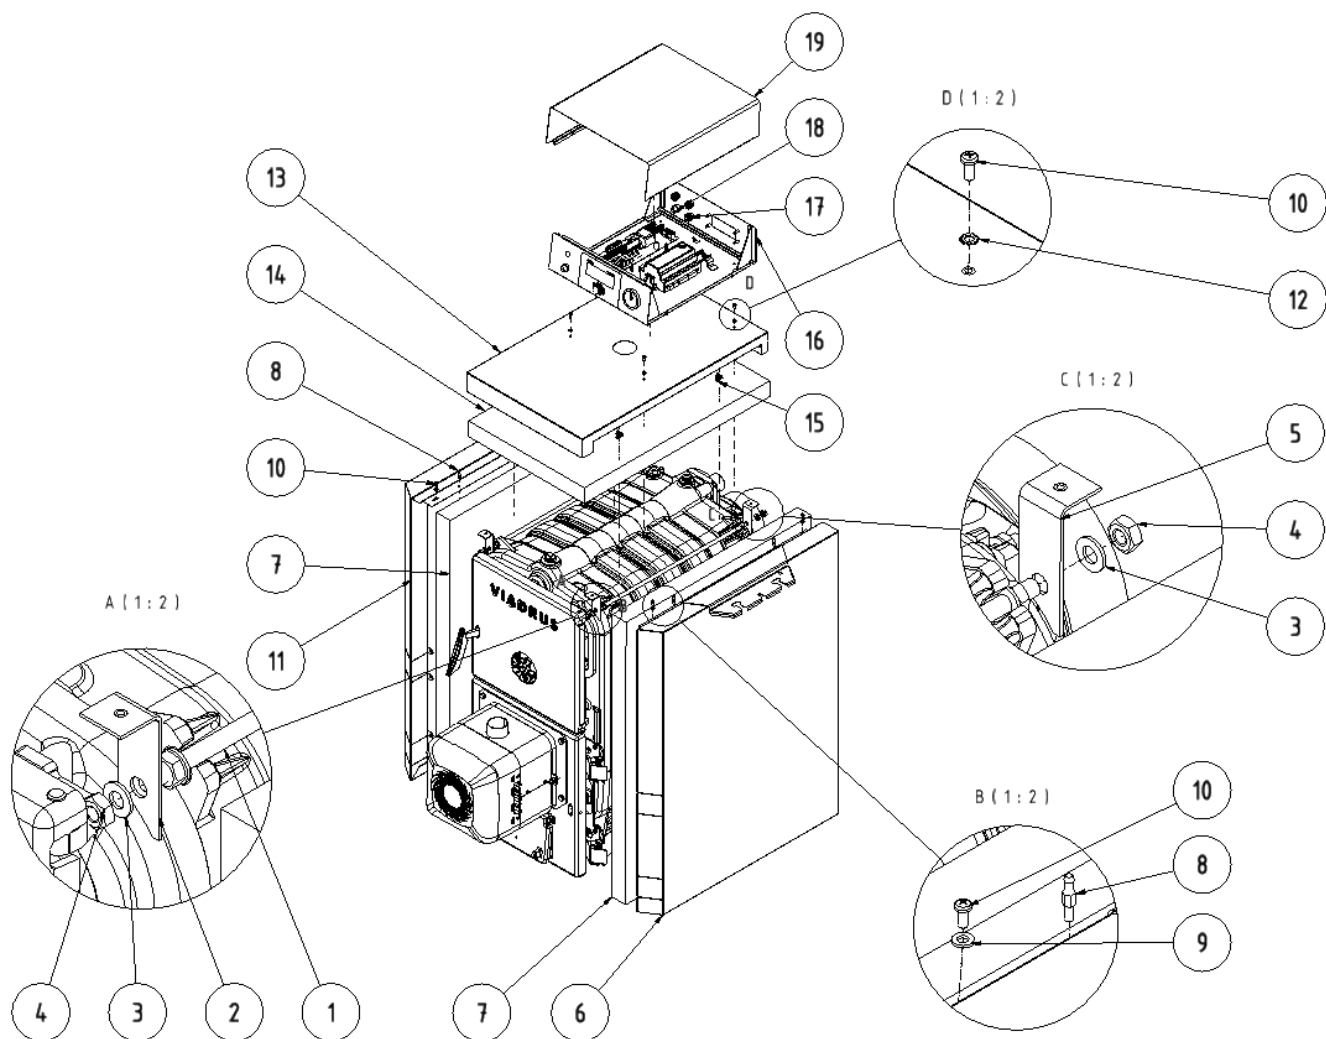

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kotevní šroub | 11 | Levý boční díl pláště |
| 2 | Konzola 1 | 12 | Podložka 5,3 vějířová |
| 3 | Podložka 10,5 | 13 | Horní díl pláště |
| 4 | Matice M10 | 14 | Izolace horního dílu pláště |
| 5 | Konzola 2 | 15 | Úchytka pérová |
| 6 | Pravý boční díl pláště | 16 | Spodní díl ovládací skříně |
| 7 | Izolace bočního dílu pláště | 17 | Kabelová vývodka PG 11 |
| 8 | Spojovací trn | 18 | Kabelová vývodka PG 13,5 |
| 9 | Podložka 6,4 | 19 | Horní díl ovládací skříně |
| 10 | Šroub M5 x 12 | | |


Obr. č. 14 Montáž opláštění

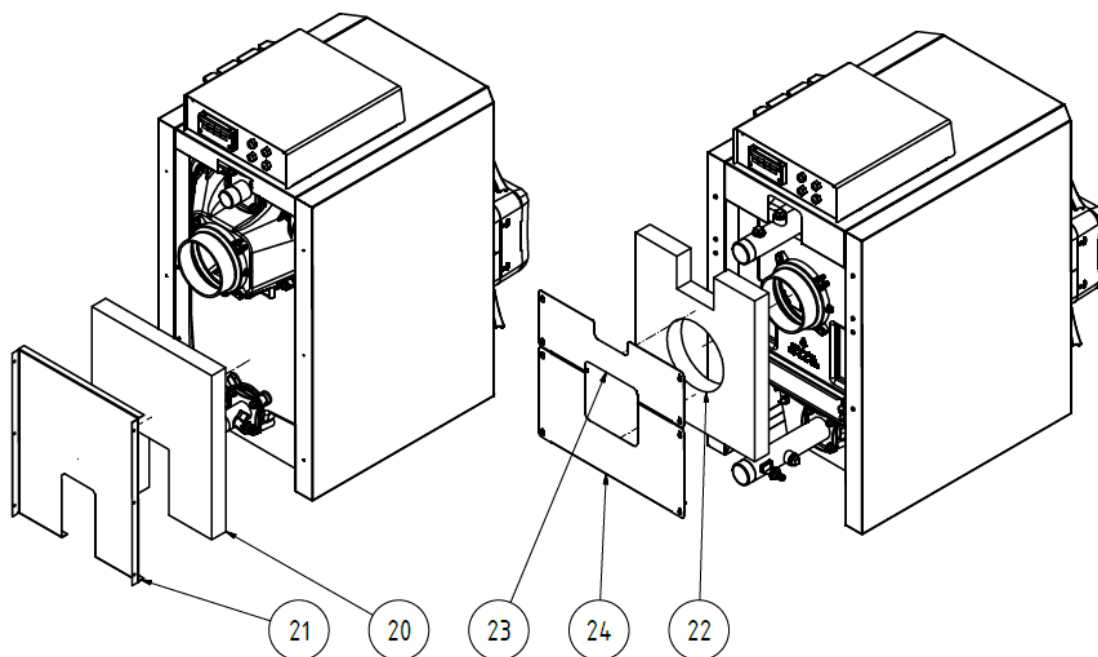

Obr. č. 15 Montáž opláštění zadního pláště

1. Vyjmout pláště z kartónového obalu.
2. Montáž provést dle obr. č. 14.
3. Na závity pravého horního kotevního šroubu (1) nasadit konzoly 1 (2) a 2 (5) a přišroubovat je pomocí 2 ks matic M10 (4) a 2 ks podložek 10,5 (3).
4. Pravý boční díl pláště (6) osadit spojovacími trny 2 ks (8), pak vložit izolaci (7). Plášť nasadit na spodní kotevní šrouby a horní část spojit s konzolami 1 a 2 pomocí 2 ks šroubů M5 x12 (10) a 2 ks podložek 5,3 (9).
5. Na závity levého horního kotevního šroubu nasadit konzoly 1 (2) a 2 (5) a přišroubovat je pomocí 2 ks matic M10 (4) a 2 ks podložek 10,5 (3).
6. Levý boční díl pláště (11) osadit spojovacími trny 2 ks (8), pak vložit izolaci (7). Plášť nasadit na spodní kotevní šrouby a horní část spojit s konzolami 1 a 2 pomocí 2 ks šroubů M5 x12 (10) a 2 ks podložek 5,3 (9).
7. Levý i zadní díl pláště zajistit
 - Pro verzi A0C-S X₂ P- X₄ X₅ izolace zadního pláště (20) osadit zadní díl pláště (21) a přišroubovat k bočním dílům pláště pomocí 6ks šroubů ST 4,2 x 9,5.
 - Pro verzi A0C-A X₂ P- X₄ X₅ izolace zadního pláště (22) osadit zadní díly pláště (23) a (24) a přišroubovat k bočním dílům pláště pomocí 8ks šroubů ST 4,2 x 9,5.
8. Z ovládací skřínky odšroubovat horní díl (13).
9. Odebrat izolaci horního dílu pláště, osadit 4 ks úchytky pérové a přišroubovat ovládací skříň (11) pomocí 4 ks šroubů M5 x 12 a 4 ks vějířových podložek. Přes průchodku protáhnout čidlo teploty kotle, kapiláru bezpečnostního termostatu a kapiláru manometru. Položit izolaci horního dílu na těleso kotle. Kapiláru manometru zašroubovat do zpětného ventilku a čidlo teploty kotle společně s kapilárou bezpečnostního termostatu vložit do jímky kotle a zajistit pružinou kapiláry. Elektrická instalace a kapiláry se nesmí dotýkat horkých částí kotle!
10. Horní díl pláště (3) s izolací nasadit na boční díly pláště (1 a 2). Plech zadní horní přišroubovat pomocí 2 ks šroubů ST 4,8 x 9,5 k levému bočnímu dílu pláště.
11. Následně přišroubovat plech zadní s izolací (6) pomocí 5 ks šroubů ST 4,8 x 9,5 k levému a pravému dílu pláště.
12. Provést zapojení el zařízení topného systému dle elektroschématu viz kap. 5,4.
13. Elektrická instalace se nesmí dotýkat horkých částí topného systému.
14. Zpět přišroubovat horní díl ovládací skřínky (13).

5.2.6 Montáž zásobníku paliva

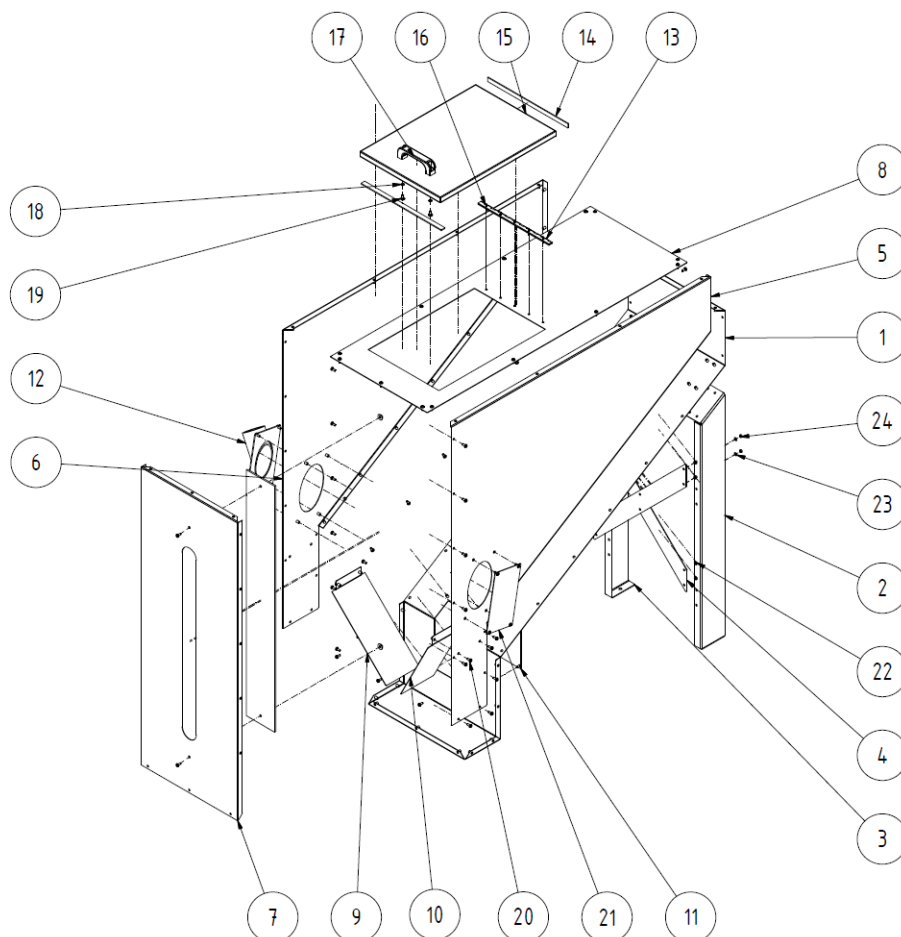


- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Plech zadní | 13. Pant |
| 2. Levá noha zásobníku | 14. Těsnění víka |
| 3. Pravá noha zásobníku | 15. Víko zásobníku |
| 4. Vzpěra zásobníku | 16. Šroub M3 x 9 (zápuštný) |
| 5. Pravý bok | 17. Madlo |
| 6. Levý bok | 18. Podložka pružná 6 |
| 7. Přední díl | 19. Šroub M6 x 12 |
| 8. Horní díl | 20. Záslepka zásobníku |
| 9. Levá šikmina | 21. Šroub M5 x 12 (křížový) |
| 10. Pravá šikmina | 22. Podložka 5,3 |
| 11. Kryt zásobníku | 23. Matice M5 |
| 12. Příruba podavače | |

Obr. č. 16 Zásobník paliva

- Vyjmout zásobník z obalu
- Na zadní plech (1) namontovat nohy zásobníku pomocí šroubů M5 x 12 (21), poté namontovat 2 ks vzpěry (4) na nohy zásobníku pomocí 2 ks šroubů M5 x 12 (21), 2 ks matic M5 (23) a 2 ks podložek 5,3 (22).
- Nasadit pravý bok (5) a přišroubovat pomocí 9 ks šroubů M5 x 12 (21), stejný postup platí pro levý bok (6).
- Nasadit přední díl (7) a přišroubovat pomocí 13 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Přišroubovat horní díl (8) pomocí 13 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Namontovat levou (9) a pravou šikminu zásobníku (10) pomocí 4 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Přišroubovat kryt zásobníku (11) pomocí 4 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Nasadit přírubu podavače (12) a přišroubovat pomocí 4 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Nasadit záslepku (21) a přišroubovat pomocí 4 ks šroubů M5 x 12 (21).
- Přišroubovat pant (13) pomocí 8 ks šroubů 3 x 9 (16), nalepit těsnění víka (14) na horní víko (15) a přišroubovat madlo (17) pomocí 2 ks šroubů M6 x 12 (19) a 2 ks pružných podložek 6 (18).


5.2.7 Montáž zásobníku PellasX

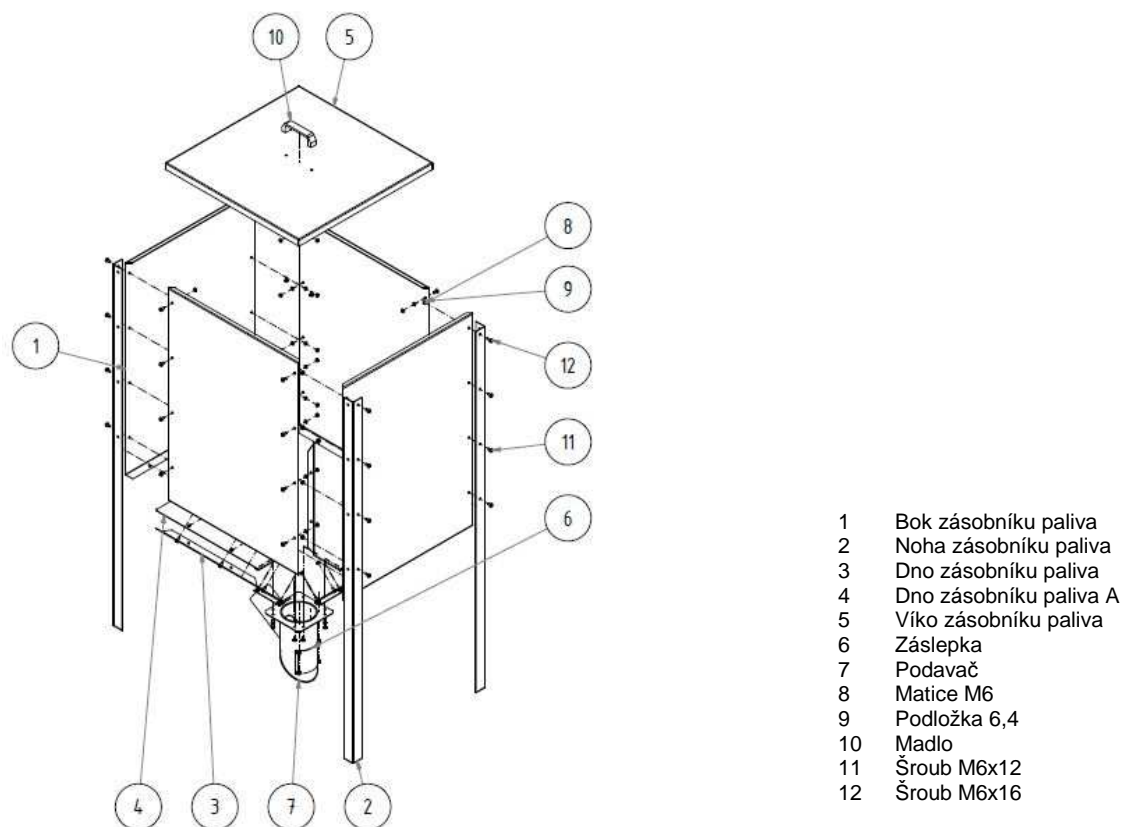


Obr. č. 17 Zásobník PellasX

5.2.8 Přestavba zásobníku paliva na levé provedení

1. Demontovat přírubu podavače (1) a krytku (2) a vyměnit jejich umístění.
2. Demontovat šikminy (3, 4) a vyměnit jejich umístění.
3. Napojit podavač viz obr. č.22.

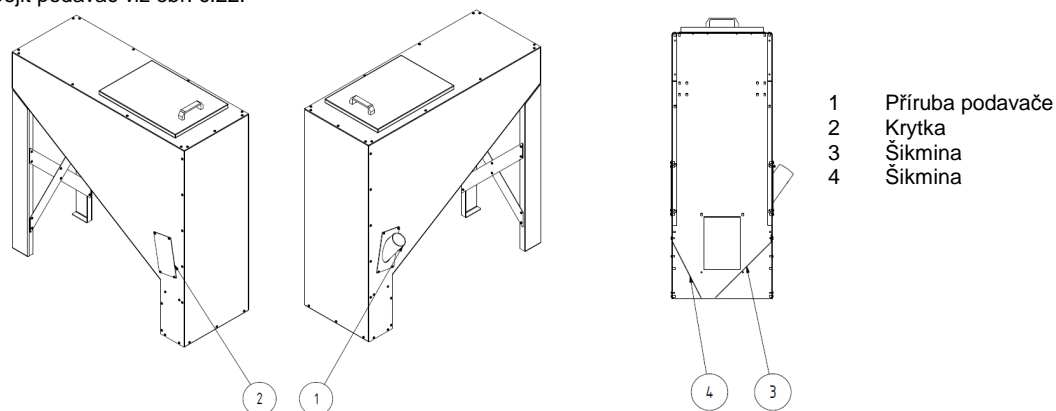


Obr. č. 18 Montáž levého provedení zásobníku paliva

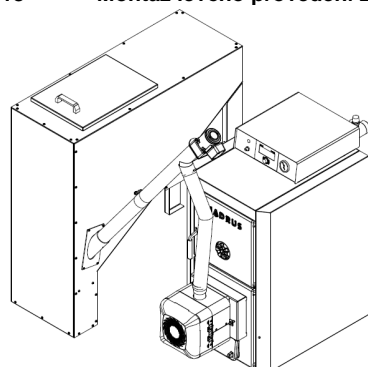

Obr. č. 19 Levé provedení zásobníku

5.2.9 Montáž podavače paliva

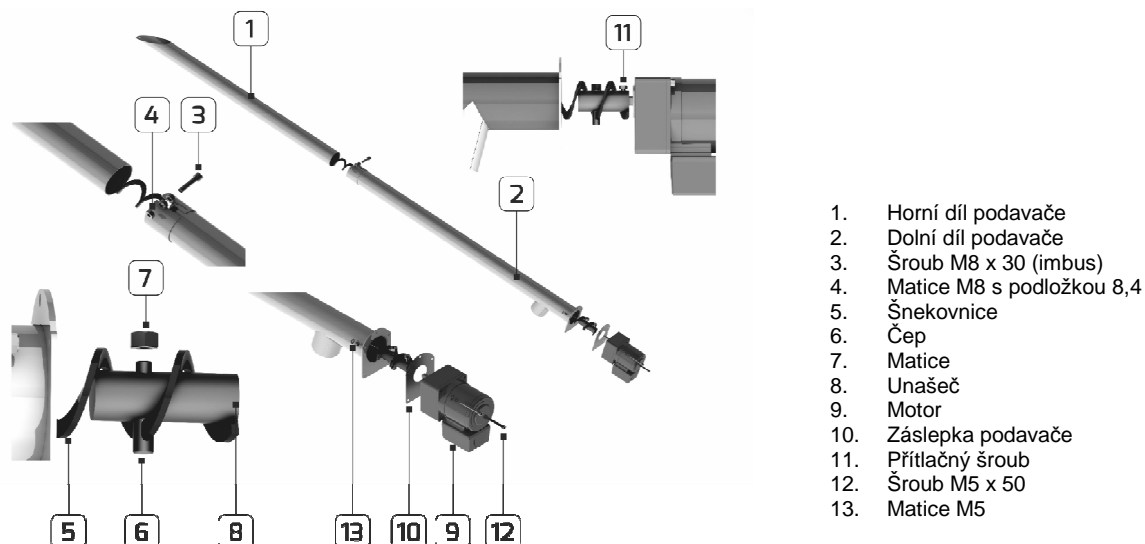

1. Horní díl podavače
2. Dolní díl podavače
3. Šroub M8 x 30 (imbus)
4. Matice M8 s podložkou 8,4
5. Šnekovnice
6. Čep
7. Matice
8. Unášec
9. Motor
10. Záslepka podavače
11. Přítlačný šroub
12. Šroub M5 x 50
13. Matice M5


Obr. č. 20 Podavač paliva



Obr. č. 21 Montáž šnekovnice podavače

1. Spojit horní (1) a dolní díl (2) podavače pomocí 1 ks šroubu M8 x 30 (3), matice M8 s podložkou 8,4 (4).
2. Čep (6) umístit do otvoru v unášči (8), poté vložit šnekovnici (5) do čepu (6) a utáhnout pomocí matice (7).
3. Na čep motoru (9) vložít záslepku podavače (10).
4. Unášec se šnekovnicí (5+8) nasunout na čep motoru (9) a zajistit pomocí přítlačného šroubu (11).
5. Vsunout šnekovnici (4) do trubky podavače paliva (1+2) tak, aby končila v polovině vstupního otvoru (viz obr. č. 18), (pokud šnekovnice přečnickává, je třeba ji zkrátit dle obr. 18) a pomocí 4 ks šroubů M5 x 50 (12) a matic M5 (13) přišroubovat motor (9) k přírubě trubky.

5.2.10 Montáž podavače paliva na kotel

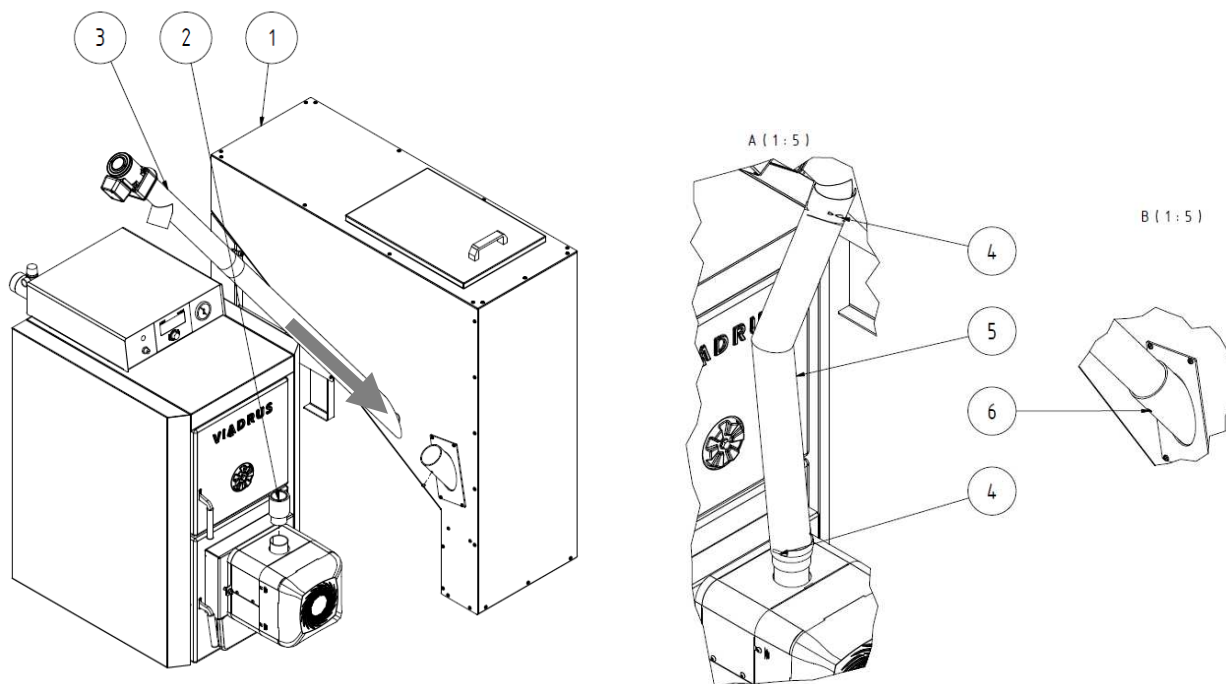


1. Zásobník paliva
2. Příruba hořáku
3. Podavač paliva
4. Objímka
5. Hadice podavače
6. Šroub M8 x 6


Obr. č. 22 Montáž podavače paliva na kotel

1. Postavit zásobník paliva (1) vedle kotle.
2. Nasadit přírubu hořáku (2) na vstupní otvor hořáku PellasX.
3. Nasunout podavač paliva (3) do příruby podavače na zásobníku.
4. Nasadit na hadici podavače (5) 2 ks objímky (4).
5. Zajistit podavač proti otočení šroubem M8 x 6 (6).

5.3 Hydraulické schéma kotle

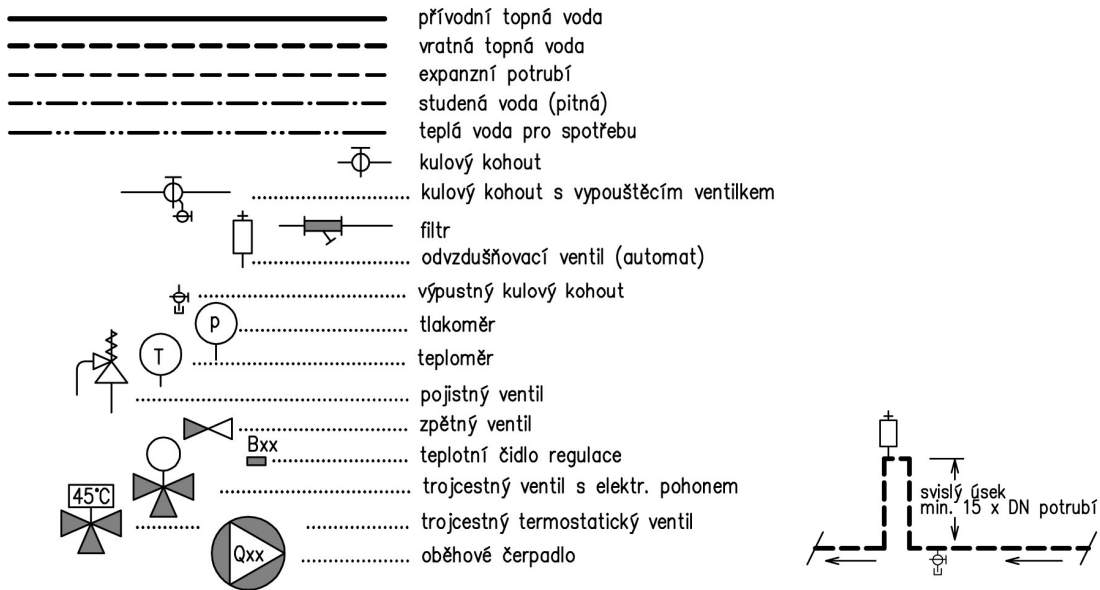


- 1 Automatický kotel VIADRUS s reg. S-Control/ S.Control Touch
- 2 Směšovaný topný okruh
- 3 Pokojový přístroj ecoSTER-TOUCH nebo pokojový termostat
- 4 Expanzní nádoba
- 5 DN zkratu = min. DN potrubí, délka min. 10x DN
- 6 Směšovací ventil SIEMENS se servopohonem
- 7 Zásobníkový ohřivač TV 230 V 3-bod.
- 8 Expanzní nádoba TV
- 9 Elektroohřev ovládan samostatně

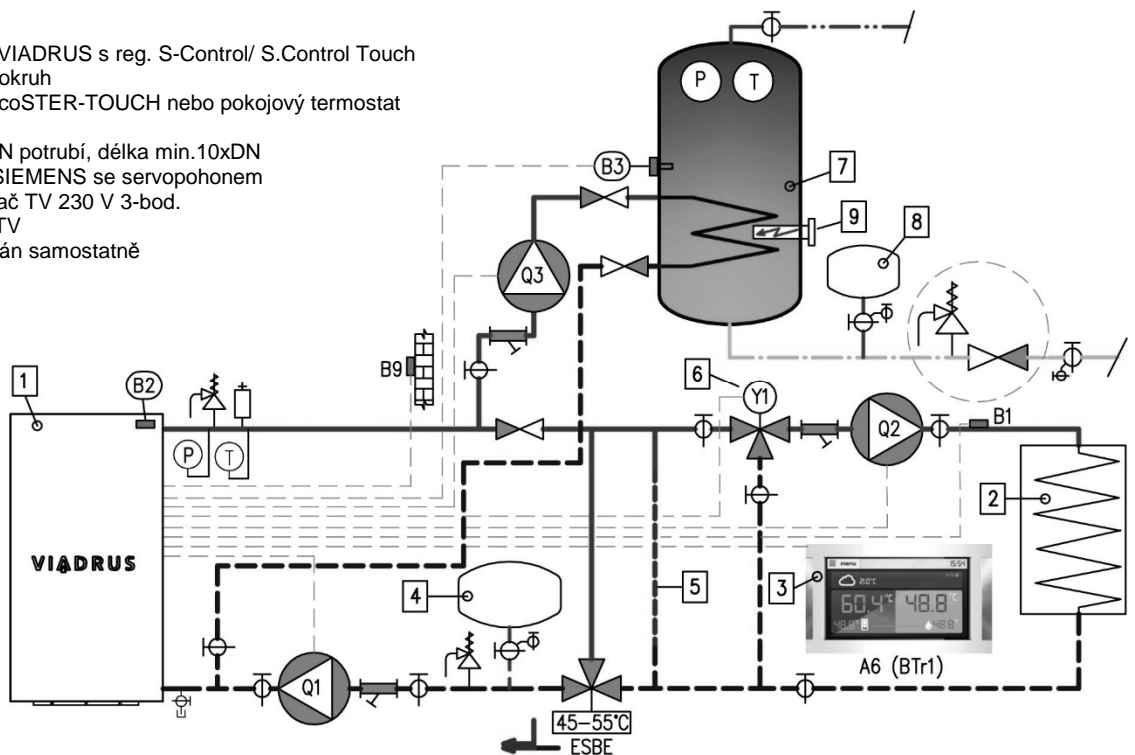


Obr. č. 23 Varianta se směšovaným topným okruhem a s ohřevem TV

5.4 Elektrické schéma zapojení

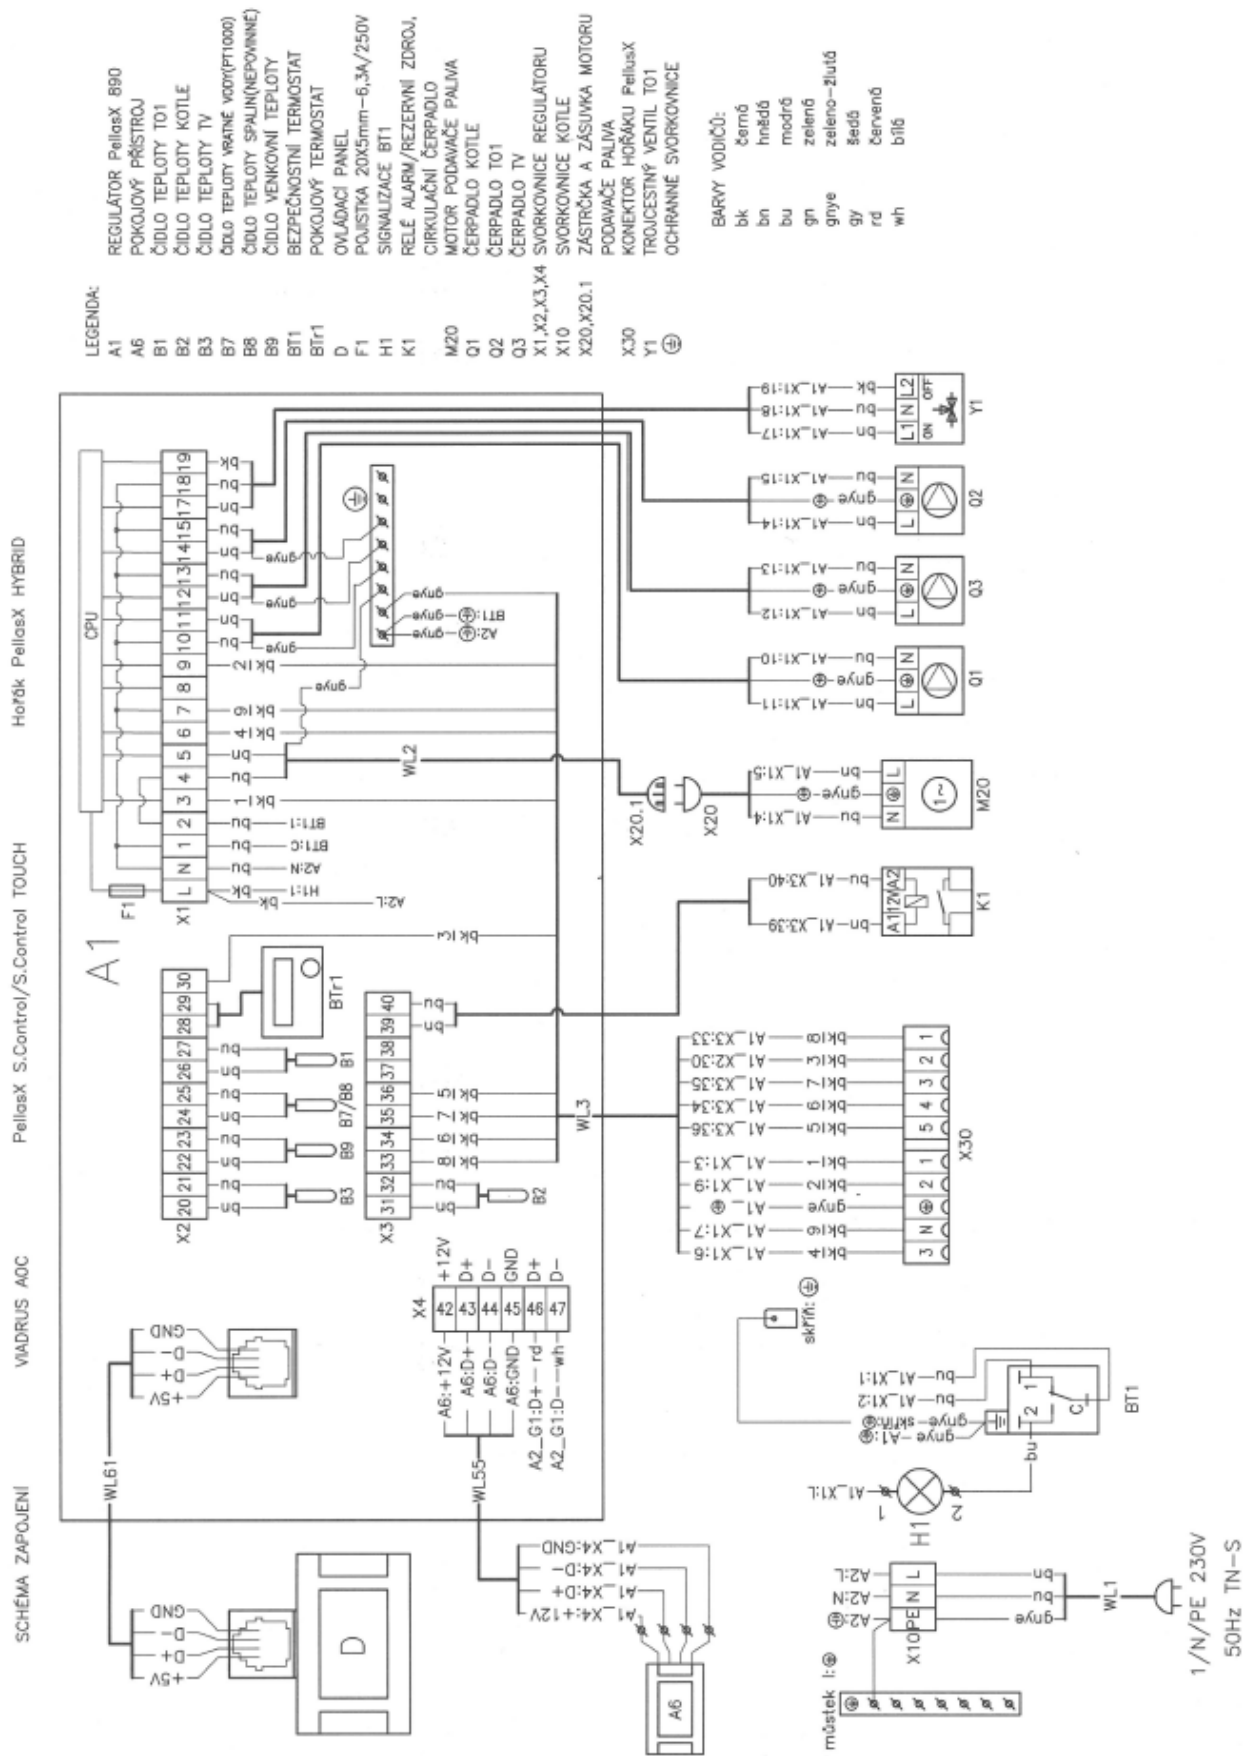

Obr. č. 24 Schéma zapojení

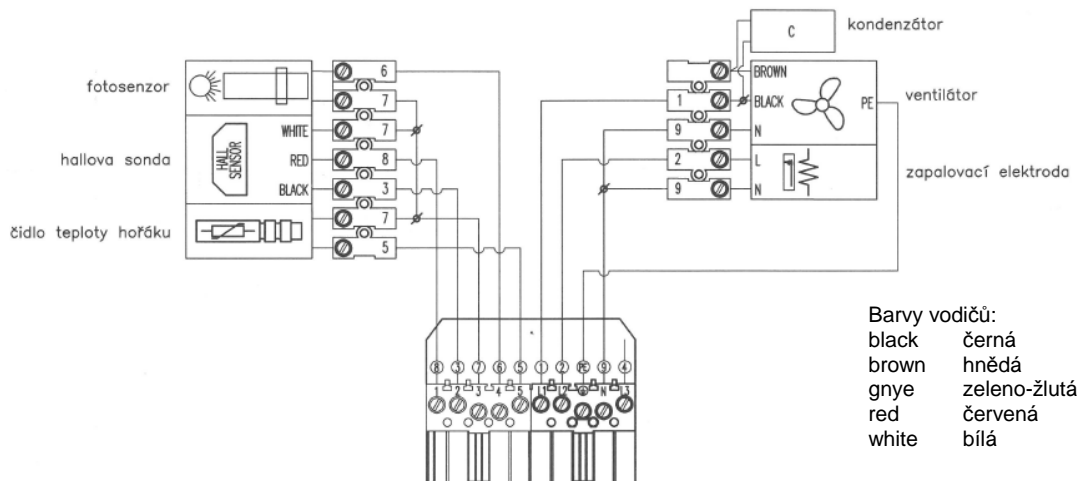

Obr. č. 25 Schéma zapojení hořáku

5.5 Kontrolní činnost před spuštěním

Před uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat:

a) naplnění otopného systému vodou

Voda pro naplnění kotle a otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na stěnách výměníku. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o cca 10 %. Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401. Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v otopném systému. Při doplňování otopné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přísávání vzduchu do systému. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. **Je-li třeba doplnit vodu do otopného systému, doplňujeme ji pouze do vychlazeného kotle, aby nedošlo k poškození výměníku.**

b) těsnost otopné soustavy;

c) připojení ke komínu - musí být schváleno kominickou firmou;

Nezbytnou podmínkou k provozování tohoto kotle je vyložkování komínu z důvodu možné tvorby kondenzátu ve spalínách vlivem jejich nízké teploty, hlavně při min. výkonu kotle. Materiál komínové vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu.

d) těsnost hořáku;

e) připojení k elektrické síti;

Kotel se připojuje pohyblivým přívodem pomoci vidlice do normalizované zásuvky 230 V/50 Hz/10 A. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Záručního listu“.

5.6 Uvedení kotle do provozu


- Zapojte zařízení do napájecí sítě (vložit zástrčku do zásuvky).
- Ověřit správné zapojení a funkčnost připojených el. zařízení.
- Před uvedením hořáku do provozu je nezbytné zkontrolovat všechna připojení a spoje hořáku s podavačem. Dále zkontrolovat šrouby upevňující hořák ke kotli a těsnění mezi hořákem a kotlem.
- Stiskem otočného knoflíku a jeho následným otáčením zvolit režim Menu/Ruční řízení.
- Naplňte zásobník paliva předepsaným palivem. Po doplnění zásobník pečlivě uzavřete, aby bylo zabráněno případnému nasávání vzduchu do hořáku přes podavač.
- Ústí transportní hadice vytáhnout z plnicího hrdla hořáku a hadici vložit např. do nádoby, PE sáčku apod.
 - Zvolit režim Menu/Ruční řízení/Podavač/On
 - Vyčkat, až se podavač paliva naplní peletami (pelety se sypou do připravené nádoby).
 - Vypnout podavač v Menu/Ruční řízení/Podavač/Off.
 - Ústí transportní hadice upevnit zpět do plnicího hrdla hořáku.
 - Provést kalibraci dodávky paliva v menu Servisní nastavení (kód 1992)/Nastavení hořáku/Jiné/Kalibrace paliva (viz Návod k obsluze regulátoru SControl/S.Control Touch – kap. Kalibrace podavače).
- Zkontrolovat nastavení parametrů v řídicí jednotce
- Provést zátop kotle.
- Zkontrolovat opětovně těsnost kotle.
- Provést topnou zkoušku dle příslušných norem (viz. Záruční list).
- Seznámit uživatele s obsluhou.
- Provést zápis do Záručního listu.

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze odborné montážní firmy oprávněné k provádění této činnosti.


6 Obsluha kotle uživatelem

Návod k obsluze řídicí jednotky kotle je dodáván samostatně.

6.1 Popis ovládání - S.Control

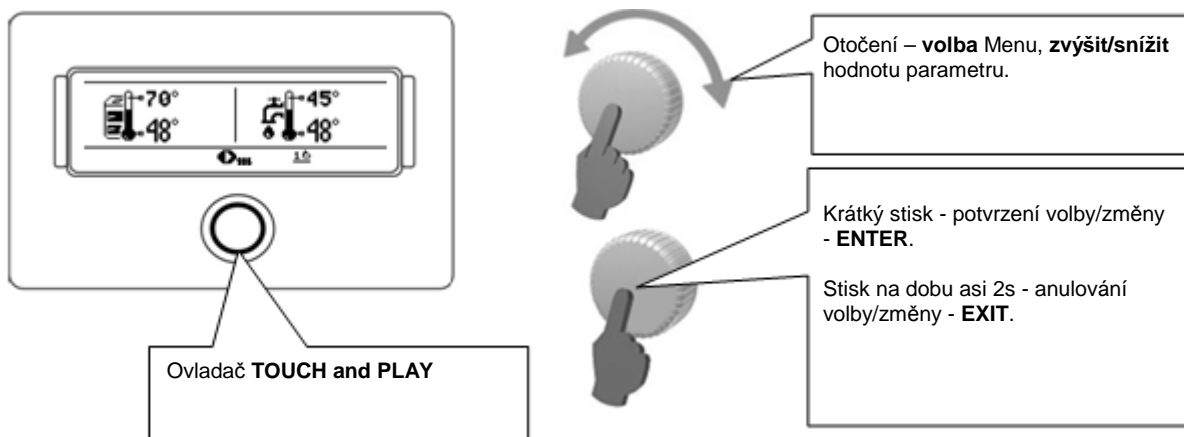

Popis okna displeje

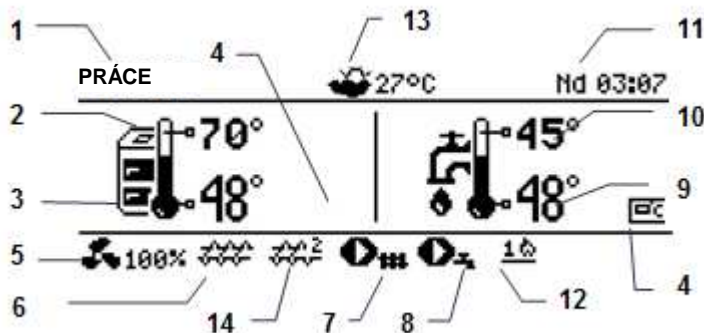


1. pracovní režimy regulátoru: ZAPALOVÁNÍ, STABILIZACE, PRÁCE, VYHASÍNÁNÍ, ÚTLUM, PROSTOJ, ČIŠTĚNÍ, ZKOUŠKA PLAMENE
2. hodnota zadané teploty kotle,
3. hodnota změřené teploty kotle,
4. pole funkcí, které ovlivňují zadanou teplotu kotle. Jednotlivé symboly signalizují:

- ↓ □ ○ snížení požadované teploty kotle po rozevření kontaktů pokojového termostatu,
- ↓ ○ snížení požadované teploty kotle podle aktivních časových intervalů,
- ↑ ○ zvýšení požadované teploty kotle na dobu plnění zásobníku teplé užitkové vody (TV),
- ↑ ○ zvýšení požadované teploty kotle okruhem směšovače,
- ↻ zapnutí ekvitermního ovládání pro okruh kotle,
- ↑ ○ zvýšení požadované teploty za účelem naplnění aku. nádrže.

5. signalizace chodu ventilátoru,
6. signalizace práce podavače paliva,
7. signalizace práce čerpadla ústředního topení (ÚT),
8. signalizace práce čerpadla teplé užitkové vody (TV),
9. hodnota naměřené teploty zásobníku TV,
10. hodnota zadané teploty zásobníku TV,
11. hodiny a den týdne,
12. zápalka – symbolizuje zapnuté topné těleso, číslice vedle ní označuje číslo pokusu o zapálení,
13. hodnota venkovní teploty (ekvitermní),
14. symbol přidavného podavače (podavač z bunkru připojený k modulu B).

Nastavení požadované teploty kotle

Požadovanou teplotu kotle a teplotu okruhů směšovače lze nastavit z úrovně menu (hodnoty těchto teplot, které lze nastavit, jsou omezeny rozsahem jim odpovídajících servisních parametrů regulátoru).

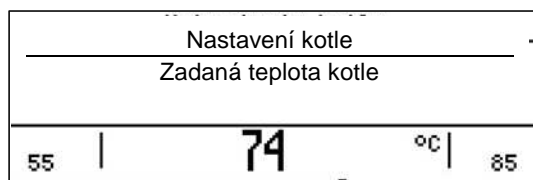


Nastavení kotle → Zadaná teplota kotle
Nastavení směs. 1-3 → Zadaná teplota


Hodnota parametru: Regulátor ignoruje *zadanou teplotu kotle* v případě, že je zadaná teplota kotle kontrolována venkovním čidlem. Nezávisle na tom je zadaná teplota v kotli automaticky zvyšována, aby bylo možné naplnit zásobník teplé užitkové vody a napájet topné okruhy směšovačů.

6.2 Obsluha kotle uživatelem – dotyková verze S.Control Touch


Návod k obsluze řídicí jednotky kotle je dodáván samostatně.

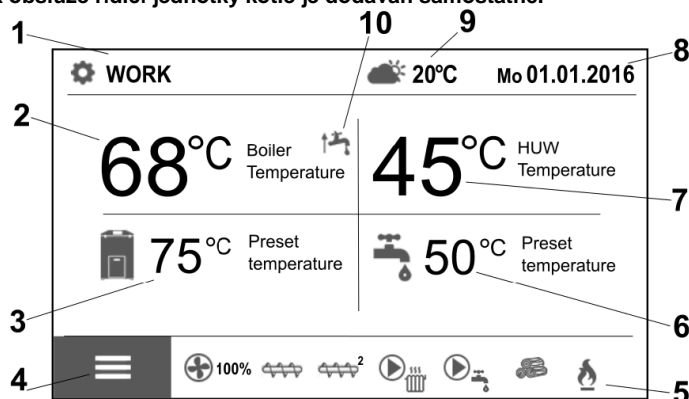

1. Provozní režim kotle: ZKOUŠKA PLAMENE, ZAPALOVÁNÍ, STABILIZACE, PRÁCE, VYHASÍNÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, ÚTLUM, PROSTOJ, ALARM, RUČNÍ
2. Skutečná teplota kotle
3. Požadovaná teplota kotle
4. Vstup do Menu
5. Informační pole:

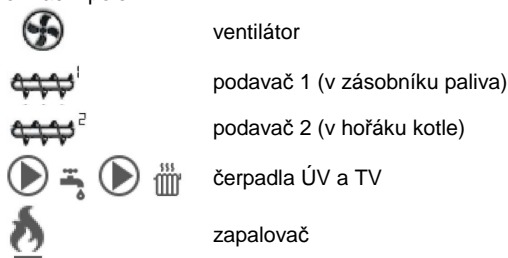



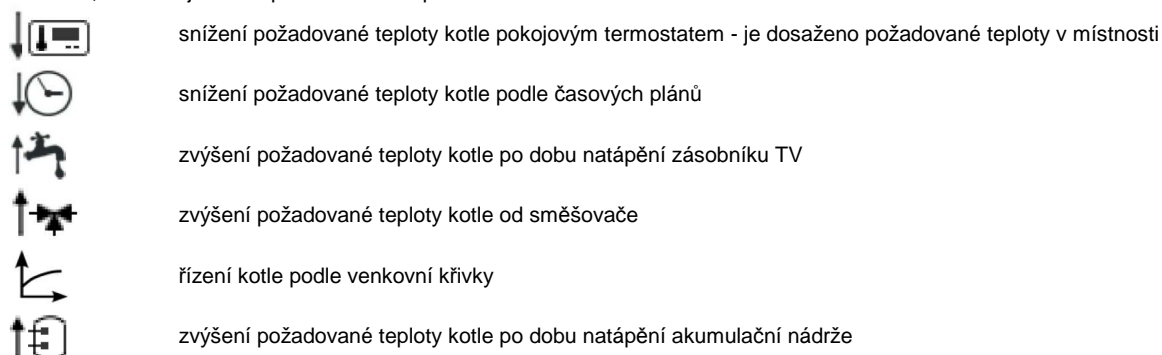

6. Požadovaná teplota zásobníku TV
7. Skutečná teplota zásobníku TV
8. Den v týdnu a čas
9. Venkovní teplota
10. Pole funkcí, které mají vliv na požadovanou teplotu kotle



Pravé i levé okno na hlavním displeji mohou prezentovat odlišné informace. Dotykem je možné změnit zobrazované informace mezi okruhy směšovače (1, 2, 3), informačním oknem, oknem TV.

Nastavení výstupní teploty kotle

- stiskněte 
- zvolte volbu **Teplota kotle nastavená**
- teplotu upravte pomocí tlačítek **+** a **-** (rozsah 55 - 85 °C)
- potvrďte volbou 
- návrat do hlavní nabídky pomocí  nebo .

6.3 Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky

6.3.1 Bezpečnostní termostat

Bezpečnostní termostat je umístěn na Spodním dílu ovládací skříňky a slouží k zastavení chodu kotle při překročení bezpečnostní teploty. Bezpečnostní termostat je nutné nastavit na teplotu 100 °C, tj. na vyšší teplotu, než je nastavená maximální teplota kotle (90 °C). Po rozeptnutí bezpečnostního termostatu se rozsvítí kontrolka signalizace bezpečnostního termostatu. Zastaví se podavač paliva a ventilátor. Deblokace bezpečnostního termostatu se musí provést manuálně – po odmontování krytky a stisknutím terčíku.

V případě opakovaného vypnutí bezpečnostního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle. Po rozeptnutí bezpečnostního termostatu primární čerpadlo (popřípadě čerpadlo TO) zůstává v chodu.

7 Údržba

7.1 Čištění kotle

- 1.) Pravidelně odstraňovat popel ze spalovací komory a popelníkové zásuvky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky a dbát osobní bezpečnosti.
- 2.) **Minimálně 1 h před čištěním kotle je nutno jej odstavit z provozu (vč. elektrického odpojení).** Četnost čištění kotle je závislá na jakosti paliva. U pelet nepřesahujících 0,5 % popela se provádí čištění v 3 až 4 týdenních intervalech. Pelety s obsahem popela 1,5 % a vyšším způsobují, že kotel je třeba kontrolovat a čistit jednou týdně, dle potřeby i častěji. Čištěním kotle se rozumí odstranění popela, popř. nánosů z kotlového tělesa (spalovací komora, spalínové cesty apod.).
- 3.) Topeniště hořáku je nutno pravidelně čistit (v závislosti na provozování kotle). Po zchladnutí spalovací komory vyjmout topeniště, poklepem z něj vysypat ztvrdlý popel a zkontrolovat průchodnost otvorů pro přívod vzduchu! Toto je ovlivňováno kvalitou pelet. Nutno použít ochranné rukavice.
- 4.) Je nutno dbát na včasné doplňování paliva. Pokud v zásobníku zbývá jen malé množství paliva, musí být okamžitě doplněno, aby nedocházelo k nasávání „falešného“ vzduchu.
- 5.) Doporučujeme pravidelně čistit transportní hadici, neboť během přepravy paliva se uvnitř hadice usazují jemné částice, které by mohly nakonec bránit průchodu paliva skrz hadici. Usazená vrstva jemných palivových částic by se navíc mohla vznítit při zpětném šlehu plamene;
- 6.) Po ukončení čištění nebo po jakékoliv manipulaci se podavačem paliva zkontrolujte správné uchycení transportní hadice na obou jejích koncích pomocí hadicových spon.
- 7.) Pro mírný přetlak v prostoru spalovací komory za provozu ventilátoru dbáme na dokonalou těsnost kotle (čisticí dvířka, popelníková dvířka, čisticí víko kouřového nástavce, apod.).

Obsluze kotle je zakázáno odnímání krytu hořáku nebo jakékoliv jiné zasahování do těchto celků. Může jej provést pouze způsobilý servisní pracovník.


7.2 Čištění hořáku



Pozor! Údržbu zařízení je možno provádět pouze po odpojení kotle a hořáku od el. sítě.

7.2.1 Fotosenzor

1. Fotosenzor hořáku je nutné co 3 měsíce vyčistit jemným hadříkem.
2. Po odstranění pláště hořáku tahem vyjmout fotosenzor (1), vyčistit jej a opět umístit zpět.
3. Nasadit plášť hořáku zpět.

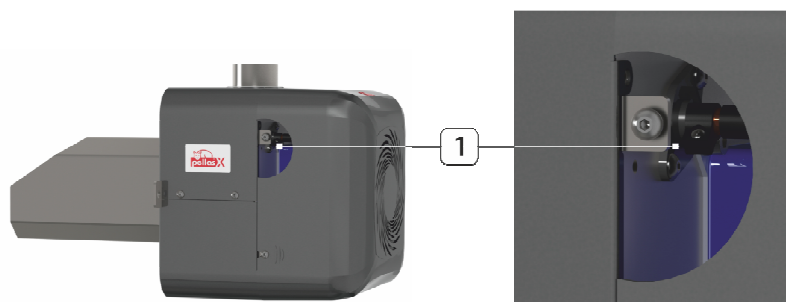

1. Fotosenzor

7.2.2 Čištění trubky podavače paliva

V případě, že se do trubky podavače paliva dostane cizí předmět blokující jeho práci, začne se motor podavače přehřívat a tepelná ochrana motoru zastaví jeho chod.

Pro odstranění předmětu z trubky podavače je nutno:

1. Odpojit regulátor od el. sítě.
2. Odmontovat motor podavače.
3. Vysunout šnekovnici.
4. Odstranit z trubky popř. ze šnekovnice cizí předmět.
5. Opačným postupem zpět namontovat podavač paliva.
6. Zkontrolovat správný chod podavače paliva.

7.2.3 Čištění hořáku

Jednou z příčin poruchy hořáku může být znečištění hořáku. Dle kvality použitého paliva je nutno dle potřeby čistit ohniště hořáku od popela.

Hořák je vybaven vyjímatelným ohništěm, viz obr.č. 28.


Před vytažením ohniště je nutno jej důkladně vyčistit, aby popel při vytahování se nedostal do komory přívodu vzduchu, poté je možno vytáhnout ohniště a vyčistit otvory pro přívod vzduchu. Pro čištění je možno použít drátěný kartáčem nebo malý pohrabáč.

Po vyčištění ohniště je nutno jej opětovně umístit zpět do hořáku. Zámek ohniště musí být přesně umístěn v hořáku, viz obr. č. 29.

POZOR! Ohniště po vyhašení hořáku může být stále horké, proto je nezbytné používat odpovídající ochranné pomůcky.



Obr. č. 27 Postup při vytažení ohniště hořáku

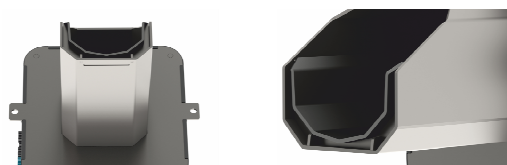

Obr. č. 28 Správné umístění ohniště hořáku

Častou příčinou znečištění hořáku je vypnutí hořáku vytáhnutím vidlice přívodního kabelu ze zásuvky 230 V. Příliš rychlé odstavení přívodu vzduchu způsobí nedopál paliva. Při dalším zapnutí hořáku bez jeho očištění může dojít k dehtování hořáku, kdy přes otvory ucpané nečistotami neproudí dostatečné množství vzduchu. Před vypnutím hořáku z el. sítě je proto nutno provést proces Vyhasínání kotle.

7.3 Montáž doplňkového modulu B (A2)

Modul není součástí standardní dodávky kotle – je pouze na přání.

Rozšiřuje topný systém o další dva topné okruhy. Spolupracuje s akumulací nádrží.


Montáž ovládací skříně

- Vytáhnout vidlici přívodního kabelu ze zásuvky 230 V.
- Modul B umístit na DIN lištu a zajistit západkami (přívod 230 V musí směřovat vně ze skříně).
- Ze svorkovnice (obr. č. 31) odpojit vodiče 230 V (č. 71/72, č. 1/2, č. 40/41) a připojit je na svorkovnici modulu B (A2):

$\frac{1}{2}$ (vodič č. 71/72)	zelenožlutý
L (vodič č. 1/2)	černý (hnědý)
N (vodič č. 40/41)	modrý
- Ze svorkovnice (obr. č. 31) odpojit vodiče komunikace č. 60 a č. 65 a připojit je na svorkovnici modulu B (A2):

G1-RS485:D+ (vodič č. 60)	hnědý (červený)
D- (vodič č. 65)	bílý
- Připojit na svorkovnici modulu B el. vývody topného systému (viz obr. č. 30). Pro aktivaci funkce směšovacích ventilů (MIXu 2 a 3) a akumulací nádrží musí být připojena teplotní čidla typ CT4.

7.3.1 Hydraulické schéma doplňkového modulu B (A2)

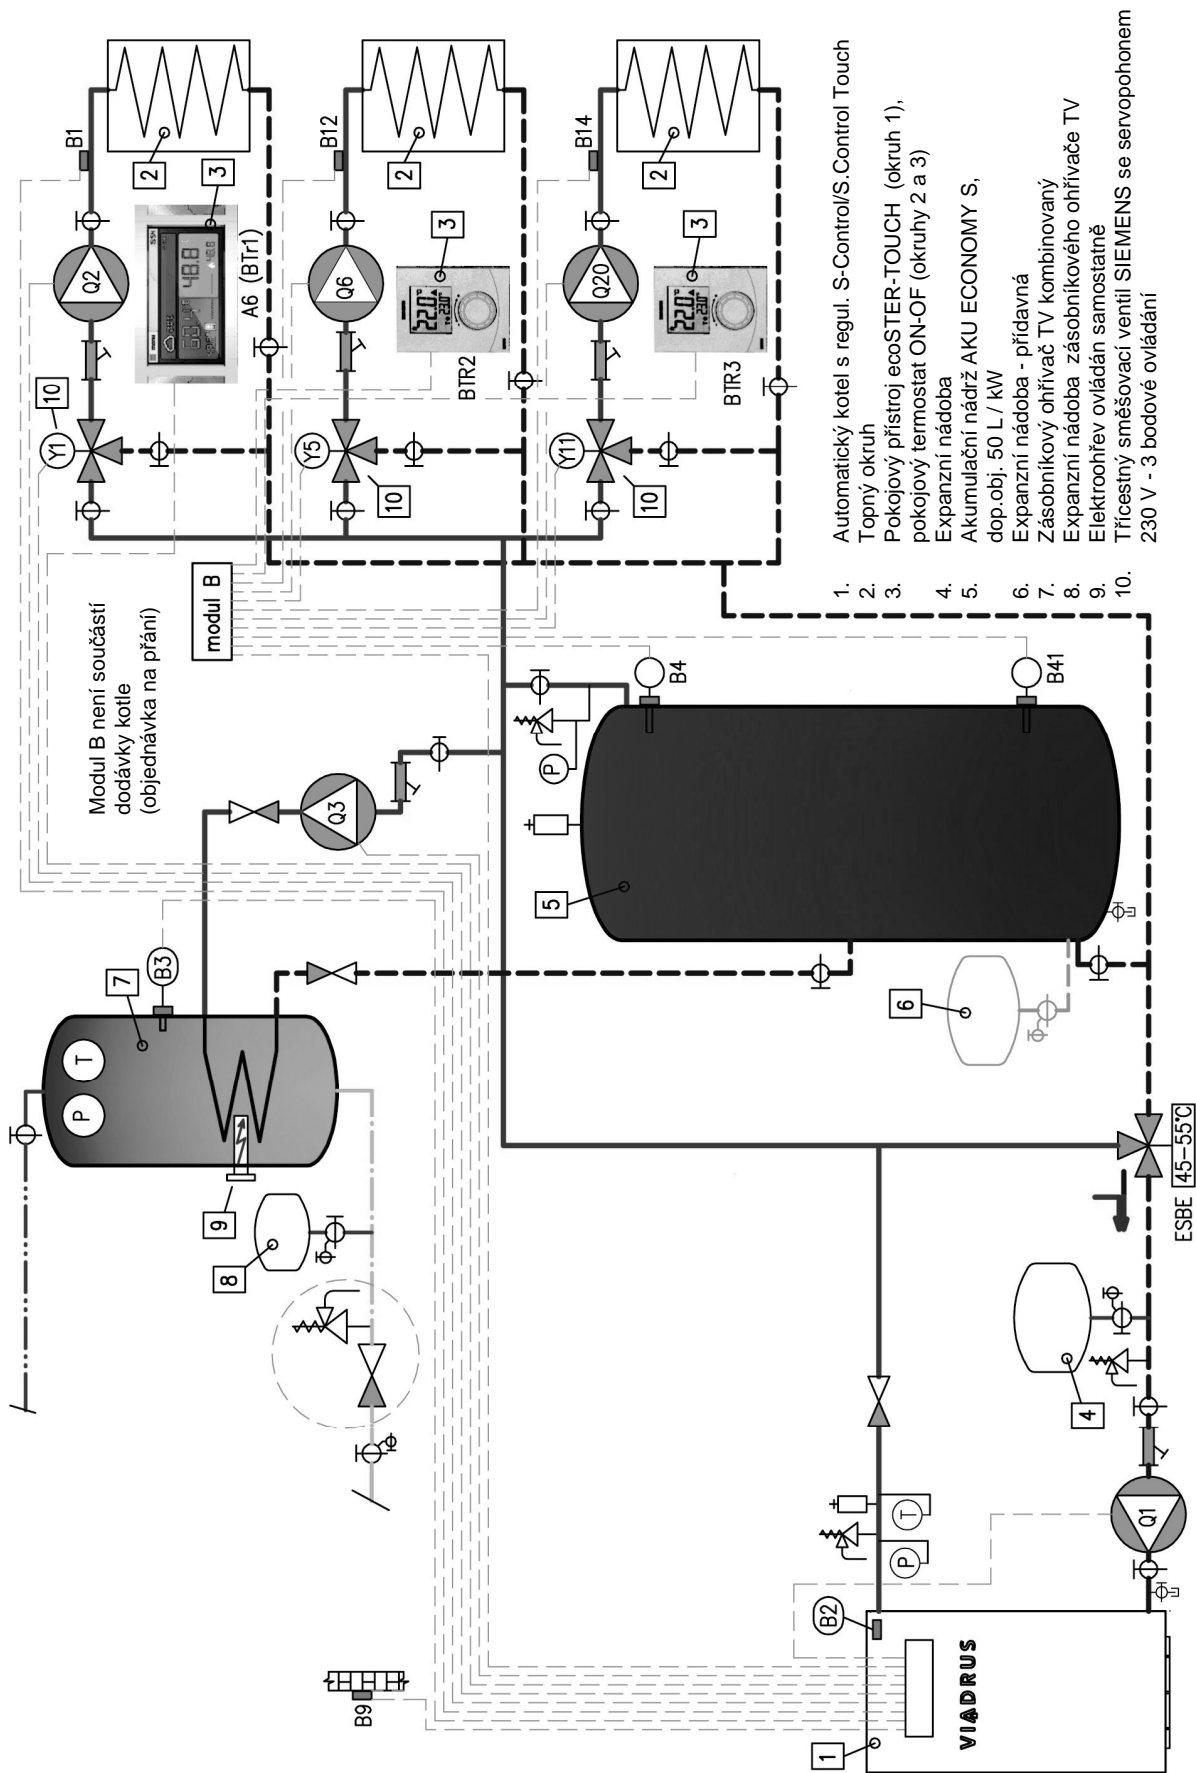

Obr. č. 29 Varianta s akumulací nádrží, s až třemi směšovanými topnými okruhy a s ohřevem TV


7.3.2 Elektrické schéma doplňkového modulu B (A2)

Barvy vodičů:
 bk černá
 bn hnědá
 bu modrá
 gn zelená
 gnye zeleno-žlutá
 gy šedá
 rd červená
 wh bílá


*-MODUL B NENÍ SOUČÁSTÍ KOTLE ANI PŘESTAVBOVÉ SADY

LEGENDA:

- A2 REGULÁTOR PellaxX modul B*
- B4 HORNÍ ČIDLO AKU NÁDRŽE
- B12 ČIDLO TO2
- B14 ČIDLO TO3
- B41 SPODNÍ ČIDLO AKU NÁDRŽE
- BTr2 POKOJOVÝ TERMOSTAT TO2
- BTr3 POKOJOVÝ TERMOSTAT TO3
- F2 POJISTKA 20X5 mm – 6,3 A/250 V
- K2 RELÉ ALARM/REZERVNÍ ZDROJ, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
- Q6 ČERPADLO TO2
- Q20 ČERPADLO TO3
- Y5 TROJCESTNÝ VENTIL TO2
- Y11 TROJCESTNÝ VENTIL TO3
- ⊕ OCHRANNÁ SVORKOVNICE

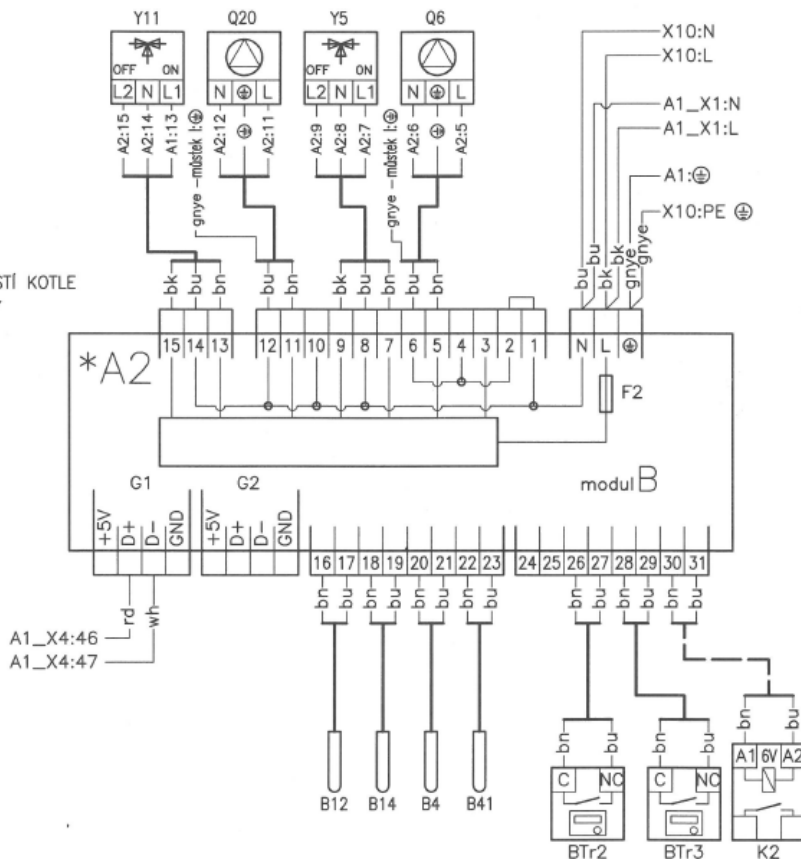

Obr. č. 30 Schéma zapojení

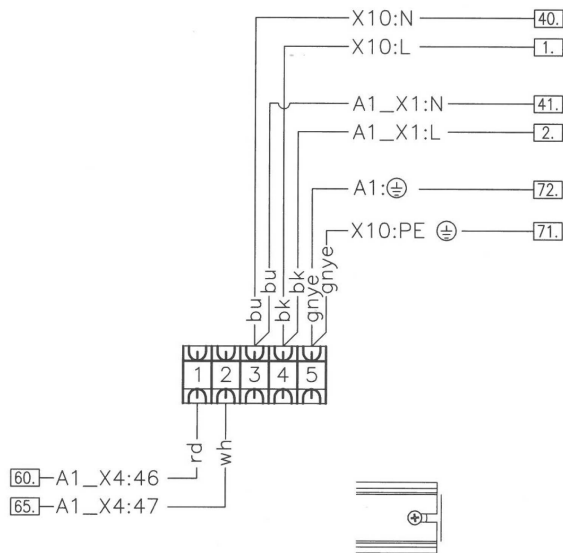

Barvy vodičů:
 bk černá
 bn hnědá
 bu modrá
 gnye zeleno-žlutá
 rd červená
 wh bílá

Obr. č. 31 Schéma zapojení

8 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen.
- Kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospělé, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřipustné.
- Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Nezbytnou podmínkou k provozování tohoto kotle je vyložkování komínu z důvodu možné tvorby kondenzátu ve spalinách vlivem jejich nízké teploty, hlavně při min. výkonu kotle. Materiál komínové vložky musí být odolný chemickým účinkům kondenzátu.
- Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
- K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.
- Případné pozorování plamene se provádí pootvěřením horních dvířek. Nutno však mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker do prostoru kotelny. Po provedení vizuální kontroly plamene je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít.
- Při uvedení kotle do provozu je nutno provést seřízení kotle a kontrolu emisí.
- Během provozu kotle je zakázáno jej jakýmkoli způsobem přetápět.
- Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
- Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.
- Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- **POZOR!** Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
- Při montáži, instalaci a obsluze spotřebiče je nutno dodržovat normy, jenž platí v příslušné zemi určené.
- Doporučujeme kotel pravidelně servisovat odbornou firmou, a to po každé topné sezóně.

Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.

Seznam smluvních servisních organizací je k dispozici na www.viadrus.cz.

9 Poruchové stavy

Projevy poruchy	Pokyny
1. Displej nereaguje	Zkontrolovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zda nejsou síťové pojistky vyhozené a případně je nahodit, ▪ zda vodič, který spojuje panel a modul je zapojen správně anebo zda není poškozený.
2. Předvolená teplota kotle na displeji je jiná než naprogramovaná.	Zkontrolovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zda není nahřátý zásobník TV nebo předvolená teplota TV je nastavená vyšší než předvolená teplota kotle. Pokud ano, rozdíl mezi zobrazenými hodnotami zmizí po nahřátí zásobníku TV nebo se musí snížit předvolená teplota TV ▪ zda jsou aktivní časové plány – vypnout časové plány
3. Čerpadlo ÚT nepracuje.	Zkontrolovat: <ul style="list-style-type: none"> • zda není překročena teplota parametru teplota zapnutí čerpadla ÚT – počkat nebo snížit hodnotu tohoto parametru. • zda je zapnutá priorita TV blokující čerpadlo ÚT – vypnout prioritu nastavením režim činnosti čerpadla TV na Bez priority, • zda čerpadlo ÚT není poškozené nebo zablokované.
4. Ventilátor nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zkontrolovat, zda je vložena propojka jumper pro vstup bezpečnostního termostatu na svorkách 1-2, (propojka jumper musí být vložena jen v případě, když není připojen bezpečnostní termostat). ▪ zkontrolovat a případně vyměnit ventilátor.
5. Přídavný podavač nepracuje (modul B).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zkontrolovat, zda jsou vodiče podavače správně připojené do svorek, ▪ zkontrolovat, zda je vložena propojka jumper na svorkách 1-2 modulu B, ▪ zkontrolovat motor podavače, jestli není poškozený, ▪ v případě, že je slyšet motor a palivo není podáváno, zkontrolujte podavač.
6. Podavač paliva nepracuje / nepodává.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zkontrolovat zda jsou vodiče podavače správně připojené do svorek, ▪ pokud je připojený bezpečnostní termostat ve svorkách 1-2, zkontrolujte, zda není přerušený obvod v důsledku přehřátí kotle, ▪ zkontrolovat motor podavače, jestli není poškozený, ▪ v případě, že je slyšet motor a palivo není podáváno, zkontrolujte podavač.
7. Palivo se nedopaluje, v popelu se nacházejí nespálené částice paliva. Při hoření palivo vytváří hodně dýmu, hořák zhasíná.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zkontrolovat nastavení modulace výkonu v Menu → Nastavení kotle → Modulace výkonu.

Projevy poruchy	Pokyny
8. Teplota se neměří správně.	Zkontrolovat: <ul style="list-style-type: none"> zda je dobrý tepelný kontakt mezi čidlem teploty a naměřeným povrchem, zda vodič čidla teploty neleží blízko k síťovému kabelu, zda je čidlo připojeno do svorky, zda není čidlo poškozeno
9. V režime čerpadla TV=LETO jsou ohřívací tělesa horká a kotel se přehřívá.	<ul style="list-style-type: none"> zvýšit hodnotu parametru <i>prodloužení času práce čerpadla TV</i> s cílem ochlazení kotle.
10. Čerpadlo TV pracuje i když je zásobník TV naplněný.	<ul style="list-style-type: none"> nastavit parametr <i>prodloužení času práce čerpadla TV</i> = 0.

10 Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti

VIADRUS a.s. je smluvním partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientským číslem F00120649.
Obaly splňují ČSN EN 13427.

Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem:

- plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny
- kovová stahovací páska, využijte sběrné suroviny
- dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 477/ 2001 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé části kotle doporučujeme likvidovat takto:

- výměník (šedá litina), využijte sběrné suroviny
- trubkové rozvody, opláštění, využijte sběrné suroviny
- ostatní kovové části, využijte sběrné suroviny
- izolační materiál, prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadu

Při ztrátě užitečných vlastností výrobku lze využít zpětného odběru výrobku (je-li zaveden), v případě prohlášení původce, že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle ustanovení platné legislativy příslušné země.

11 Záruka a odpovědnost za vady

VIADRUS a.s. poskytuje základní záruční dobu na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje, max. však 30 měsíců od data expedice z VIADRUS a.s.

Podmínky pro platnost záruky je dodržení pokynů pro instalaci a to hlavně:

- Zapojení podle schémat výrobce odbornou dodavatelskou nebo montážní firmou s platným montážním certifikátem.
- Uvedení výrobku do provozu servisní firmou s platným servisním certifikátem.
- Dodržování pokynů uvedených v Návodu k obsluze a instalaci kotle.
- Provedení pravidelných prohlídek daných výrobcem servisní firmou s platným servisním certifikátem.
- Použití originálních náhradních dílů dodaných výrobcem.
- Zaslání informace výrobcem o uvedení kotle do provozu (zasílá konečný uživatel – spotřebitel). Zejména je nutno uvést kdy a kým byl kotel uveden do provozu a uvést přesnou adresu provozování kotle.

VIADRUS a.s. poskytuje rozšířenou záruční dobu na kotlové těleso kotle po dobu 60 měsíců od data prodeje, max. však 66 měsíců od data expedice z VIADRUS a.s.

Podmínkou pro uznání rozšířené záruční doby je:

- Splnění podmínek pro uznání základní záruční doby.
- Zaslání informace výrobcem o uvedení kotle do provozu (zasílá servisní firma)
- Provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem, servisní firmou s platným servisním certifikátem.

Pro případnou reklamaci pláště je zákazník povinen předložit obalový štítek kotlového pláště. Je umístěn na kartonu, ve kterém je plášť expedován.

Uživatel je povinen svěřit odstranění závad jen odbornému smluvnímu servisu akreditovanému výrobcem kotle VIADRUS a.s., jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle. „Osvědčení o kvalitě a kompletnosti kotle“ slouží po vyplnění jako „Záruční list“.

Uživatel je povinen na kotle provádět pravidelnou údržbu.

Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou.

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodu.

Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody, nebude-li výrobek používán v souladu s podmínkami uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky a jeho platnost je podmíněna úplným čitelným a pravdivým vyplněním všech údajů.

Záruka se nevztahuje na:

- závady způsobené chybnou montáží a nesprávnou obsluhou výrobku a závadami způsobenými nesprávnou údržbou viz kap. 7;
- poškození výrobku při dopravě nebo jiné mechanické poškození;
- vady a škody vzniklé nedodržením kvality vody v otopném systému viz kapitola č. 4.1 a 5.6 nebo použitím nemrznoucí směsi;
- závady způsobené nevhodným skladováním;
- závady způsobené provozováním kotle na nepředepsané palivo (viz. kap. č. 2);
- vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu;
- závady způsobené živelnou pohromou, nebo zásahem vyšší moci.

12 Informační list kotle

VIADRUS A0C-S16P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne		
Palivo		Preferované palivo (pouze jedno):		Jiné vhodné palivo/paliva:			
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %		ne		ne			
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket		ano		ne			
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %		ne		ne			
Jiná dřevní biomasa		ne		ne			
Nedřevní biomasa		ne		ne			
Černé uhlí		ne		ne			
Hnědé uhlí (včetně briket)		ne		ne			
Koks		ne		ne			
Antracit		ne		ne			
Brikety ze směsi fosilních paliv		ne		ne			
Jiné fosilní palivo		ne		ne			
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv		ne		ne			
Jiná směs biomasy a fosilních paliv		ne		ne			
Vlastnosti při provozu na preferované palivo:							
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:				70			
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :				104			
Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	16	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	85,1	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	4,8	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	80,1	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	el_{max}	0,032	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	el_{min}	0,018	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW
Kontaktní údaje		VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81					

VIADRUS A0C-A16P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]: 77

Index energetické účinnosti EEI : 113

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	16,5	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	90	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	5	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	87,8	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	e_{lmax}	0,032	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	e_{lmin}	0,018	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-S20P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:	72
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :	107

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	20	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	83,3	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	P_p	6	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	η_p	82,2	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	e_{lmax}	0,038	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	e_{lmin}	0,018	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, připadá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-A20P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]: 77

Index energetické účinnosti EEI : 114

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	20	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	90,5	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	6	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	90,2	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	e_{lmax}	0,038	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	e_{lmin}	0,018	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-S24P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:	73
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :	109

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	25	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	87	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	7,5	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	82,7	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	e_{lmax}	0,038	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	e_{lmin}	0,016	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-A24P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]: 78

Index energetické účinnosti EEI : 115

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	25	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	88,9	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	7,5	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	89,5	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	e_{lmax}	0,038	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	e_{lmin}	0,016	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-S28P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]: 76

Index energetické účinnosti EEI : 113

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	28	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	86,9	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	8,4	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	86,6	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	el_{max}	0,043	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	el_{min}	0,017	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-A28P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne		
Palivo		Preferované palivo (pouze jedno):		Jiné vhodné palivo/paliva:			
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %		ne		ne			
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket		ano		ne			
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %		ne		ne			
Jiná dřevní biomasa		ne		ne			
Nedřevní biomasa		ne		ne			
Černé uhlí		ne		ne			
Hnědé uhlí (včetně briket)		ne		ne			
Koks		ne		ne			
Antracit		ne		ne			
Brikety ze směsi fosilních paliv		ne		ne			
Jiné fosilní palivo		ne		ne			
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv		ne		ne			
Jiná směs biomasy a fosilních paliv		ne		ne			
Vlastnosti při provozu na preferované palivo:							
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:				80			
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :				117			
Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	28	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	90,4	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	P_p	8,4	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	η_p	88,9	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	el_{max}	0,043	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, případá-li v úvahu	el_{min}	0,017	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, případá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW
Kontaktní údaje		VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81					

VIADRUS A0C-S32P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne
-------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------	----

Palivo	Preferované palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo/paliva:
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	ne	ne
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %	ne	ne
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	ne	ne
Jiná dřevní biomasa	ne	ne
Nedřevní biomasa	ne	ne
Černé uhlí	ne	ne
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne
Koks	ne	ne
Antracit	ne	ne
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne
Jiné fosilní palivo	ne	ne
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv	ne	ne
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne	ne

Vlastnosti při provozu na preferované palivo:

Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:	77
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :	114

Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	32	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	84,2	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	P_p	9,6	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	η_p	90,1	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	el_{max}	0,049	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	el_{min}	0,020	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, připadá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW

Kontaktní údaje	VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81
-----------------	--

VIADRUS A0C-A32P-X₄.X₅

Kondenzační kotel	ne	Kogenerační kotel na pevná paliva	ne	Kombinovaný kotel	ne		
Palivo		Preferované palivo (pouze jedno):		Jiné vhodné palivo/paliva:			
Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti 15 - 35 %		ne		ne			
Dřevní štěpka, obsah vlhkosti > 35 %		ne		ne			
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket		ano		ne			
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %		ne		ne			
Jiná dřevní biomasa		ne		ne			
Nedřevní biomasa		ne		ne			
Černé uhlí		ne		ne			
Hnědé uhlí (včetně briket)		ne		ne			
Koks		ne		ne			
Antracit		ne		ne			
Brikety ze směsi fosilních paliv		ne		ne			
Jiné fosilní palivo		ne		ne			
Brikety ze směsi biomasy (30 - 70 %) a fosilních paliv		ne		ne			
Jiná směs biomasy a fosilních paliv		ne		ne			
Vlastnosti při provozu na preferované palivo:							
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů η_s [%]:				79			
Index energetické účinnosti <i>EEI</i> :				117			
Název	Označení	Hodnota	Jednotka	Název	Označení	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
- při jmen. tep. výkonu	P_n	32	kW	- při jmen. tep. výkonu	η_n	89,7	%
- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	P_p	9,6	kW	- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	η_p	89,9	%
Kogenerační kotle na pevná paliva:				Spotřeba pomocné elektrické energie:			
Elektrická účinnost při jmen. tep. výkonu	$\eta_{el,n}$	-	%	- při jmen. tep. výkonu	el_{max}	0,049	kW
				- při [30%/50%] jmen. tep. výkonu, připadá-li v úvahu	el_{min}	0,020	kW
				- zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí, připadá-li v úvahu		-	kW
				- v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,002	kW
Kontaktní údaje		VIADRUS a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 81					

Informace o obalech pro odběratele

VIADRUS a.s.,
Bezručova 300
735 93 Bohumín

prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Níže uvedený obal byl navržen a vyroben podle uvedených platných technických norem.

VIADRUS a.s. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součástí):

- a) ocelová páska
- b) PP a PET páska
- c) LDPE teplem smrštitelná fólie
- d) LDPE a BOPP teplem smrštitelná fólie
- e) LDPE stretch fólie
- f) akrylátové BOPP lepicí pásy
- g) PES Sander pásy
- h) vlnitá lepenka a papír
- i) dřevěná paleta a hranoly
- j) mikroténové sáčky
- k) PP sáčky

1.	Prevence snižování zdrojů	ČSN EN 13428, ČSN EN 13427	ANO
2.	Opakované použití	ČSN EN 13429	NE
3.	Recyklace materiálu	ČSN EN 13430	ANO, NE-i
4.	Energetické zhodnocení	ČSN EN 13431	ANO, NE-a
5.	Využití kompostováním a biodegradace	ČSN EN 13432, ČSN EN 13428	NE
6.	Nebezpečné látky	ČSN EN 13428, ČSN 77 0150-2	ANO
7.	Těžké kovy	ČSN CR 13695-1	ANO

Informace o plnění povinnosti zpětného odběru

Vážený zákazníku,

dovolují si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 12 v rámci výrobků produkovanych firmou VIADRUS a.s.

VIADRUS a.s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM a.s. pod klientským identifikačním číslem **F00120649**.

V případě nejasností se obraťte na:

VIADRUS a. s.
manažer kvality a ekologie
Bezručova 300
735 93 Bohumín

či přímo na EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4

případně na webových stránkách www.ekokom.cz

Příloha k záručnímu listu pro zákazníka - uživatele

Záznam o provedených záručních i pozáručních opravách a provádění kontrol výrobku			
Datum záznamu	Provedená činnost	Smluvní servisní organizace (podpis, razítko)	Podpis zákazníka

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

VIADRUS A0C

VIADRUS a.s.

Bezručova 300 | 735 81 Bohumín

Infolinka: 800 133 133 (zdarma z ČR)

e-mail: info@viadrus.cz | ► www.viadrus.cz